別紙１

ボーリング柱状図

調　査　名　（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo 301227-1

ボーリング名	No.A	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外			北緯	34° 44’ 46.36”
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課			調査期間	平成 30年 12月 25日 ～ 30年 12月 27日	東経	135° 28’ 10.59”
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	TP +2.02m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種	試錐機 KR-100 / ハンマー落下用具 自動落下 / エンジン NFAD8 / ポンプ V-6
総掘進長	20.50m						

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	1.22	0.80	0.80		盛土(砂)	茶灰			GL-0.20mまで 中～粗砂主体、細礫点在 GL-0.20～0.35m 砕石 GL-0.35m以深 中砂主体 含水小
	0.82	0.40	1.20		盛土(礫混り)	青茶灰			中～粗砂主体 φ2～20mm位の礫混入 含水小
2	-0.08	0.90	2.10		砂混り粘土	暗青灰		軟らかい	所々細砂混入
	-0.23	0.15	2.25						
	-0.48	0.25	2.50		シルト混り砂	青灰			細砂主体 シルト全体に混入 含水小
3					砂	青灰			中～粗砂主体 上部シルト少量混入 含水小
4	-2.48	2.00	4.50		礫混り砂	青灰	中ぐらい		粗砂主体 φ2～30mm位の礫混入 GL-4.20m付近 シルト少量混入 含水中～大
5	-3.08	0.60	5.10		砂	暗青灰	非常に緩い		中～粗砂主体 所々シルト少量混入 細礫点在 含水中
6	-4.83	1.75	6.85		砂質シルト	暗青灰		非常に軟らかい～軟らかい	細砂全体に多く混入 腐植物混入 GL-5.70m以深 貝殻片混入
7	-6.08	1.25	8.10		砂混りシルト	暗青灰		非常に軟らかい	所々細砂混入 貝殻片混入
8									
9					シルト質粘土	暗青灰		非常に軟らかい	細砂少量混入 腐植物及び貝殻片混入 GL-10.50m以深 細礫点在
10	-8.73	2.65	10.75						
11	-9.83	1.10	11.85		砂礫	暗青灰	密な		φ2～50mm位の礫主体 マトリックスは粗砂主体 含水小
12	-9.98	0.15	12.00		シルト質粘土	暗茶灰			腐植物混入
	-10.68	0.70	12.70		礫混りシルト	暗茶灰		硬い	φ2～20mm位の礫及び腐植物混入
13					砂礫	青灰	密な～非常に密な		φ2～50mm位の礫主体 マトリックスは粗砂主体 含水小
14									
15	-13.38	2.70	15.40						
	-13.73	0.35	15.75		砂混りシルト	青灰			所々細砂混入 上部細礫点在
16	-14.33	0.60	16.35		シルト	青灰			細砂少量混入 腐植物混入
	-14.73	0.40	16.75		粘土混り砂	青灰			細砂主体 所々粘土混入 含水中
17	-15.78	1.05	17.80		シルト混り砂	青灰	中ぐらい		中砂主体 シルト全体に混入 細礫点在 含水小
18					砂	青灰	非常に密な		細砂主体 シルト少量混入 腐植物混入 含水小
19	-17.08	1.30	19.10						
20	-18.23	1.15	20.25		砂混りシルト	青灰		中位～硬い	所々細砂混入 腐植物混入
	-18.48	0.25	20.50		シルト混り砂	青灰			細砂主体 シルト全体に混入 腐植物混入 含水小

孔内水位(m)／測定月日：12/25 2.25

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.65	1	1	1	3	
2.00	16	14	8	49	3
2.15	5	6	7	30	11
2.45	7	6	5	18	18
2.95	3	4	4	30	18
3.15	6	7	8	30	11
3.45	1	1	1	30	21
3.65	4	5	12	18	3
3.95	1			30	3
5.15	1			30	1
5.45	1	1		30	2
5.65	33	12		30	1
5.95	30			30	0
6.15	ハンマー自沈			50	0
6.50	ハンマー自沈			45	0
6.65	ハンマー自沈			50	0
6.95	ハンマー自沈			50	0
7.00	ハンマー自沈			50	0
7.50	ハンマー自沈			50	1
7.50	ハンマー自沈			50	1
7.95	ハンマー自沈			45	1
8.00	9	9	9	30	5
8.50	25	25		30	30
8.50	10	12	12	30	11
9.00	25	20		30	9
9.00	1	2	2	30	34
9.50	8	10	12	30	42
9.50	7	3	1	30	55
10.00	2	3	4	30	47
10.00	13	11	10	30	39
10.45	12	13	17	30	32
10.95	15	19	21	30	8
11.15	15	14	18	30	16
11.45	10	12	17	30	32
11.65	16	11	5	30	27
11.95	2	3	3	30	38
12.15	6	6	4	30	62
12.45	3	10	19	30	75
12.65	4	8	15	30	8
12.95	4	11	23	30	5
13.15	15	20	25	30	15
13.45	21	27	9	30	
13.65			4	24	
13.95	3	2	3	8	
14.15	1	2	2	30	
14.45	3	5	7	30	
14.65				30	
14.95					
15.15					
15.45					
15.65					
15.95					
16.15					
16.45					
16.65					
16.95					
17.15					
17.45					
17.65					
17.95					
18.15					
18.45					
18.65					
18.89					
19.15					
19.45					
19.65					
19.95					
20.15					
20.45					

N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験：深度 (m)　試験名および結果

試料採取：深度 (m)　試料番号　採取方法

室内試験（　）

掘進月日：12/25　12/26　12/27

ボーリング柱状図

調査名　（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo 310108-1

ボーリング名	No.B	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外	北緯	34° 44' 45.59"
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課	調査期間	平成 30年 12月 25日 ～ 31年 1月 8日	東経	135° 28' 10.60"
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人 [redacted] / コア鑑定者 [redacted]	ボーリング責任者 [redacted]
孔口標高	TP +1.92m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	43.50m	地盤勾配	鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種	
試錐機	TOHO DO	ハンマー落下用具	自動落下		
エンジン	NFAD12	ポンプ	BG-3		

標尺(m)	標高(m)	層厚(m)	深度(m)	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	0.97	0.97	0.97	盛土(砂)	茶灰			細～中砂主体　細礫点在
	0.07	0.90	1.87	盛土(砂混り粘土)	淡黄灰			細～中砂混入
	0.66	0.41	2.28	砂質シルト	暗灰			細～中砂不規則に多く混入　中塑性
	-0.53	0.43	2.43	砂	暗灰	中ぐらい		細～中砂主体　シルト少量混入 細礫点在　含水小
				礫混り砂	暗灰	中ぐらい		中～粗砂主体 φ2～15mm位の礫混入 含水大
	-3.08	2.55	5.00					
				砂質シルト	暗灰	非常に軟らかい～中位		細砂不規則に混入、 GL-5.50mまで 混入多い 貝殻片混入 中塑性
	-5.08	2.00	7.00					
				砂混りシルト質粘土	暗灰		非常に軟らかい	細砂不規則に混入 シルト分多く含む 貝殻片混入 中塑性
	-8.03	2.95	9.95					
	-8.73	0.70	10.65	シルト質粘土	暗灰		非常に軟らかい	シルト分多く含む 貝殻片混入　高塑性
	-8.93	0.20	10.85					
				礫混り粘土	暗灰			φ2～10mm位の礫混入 細～中砂少量混入　高塑性
				砂礫	暗灰	中ぐらい		φ2～30mm位の礫主体 マトリックスは中～粗砂 含水大
	-10.08	1.15	12.00					
				シルト混り粘土	暗緑灰		中位	シルト分全体に含む　高塑性
	-10.73	0.65	12.65					
	-11.23	0.50	13.15	礫混り粘土質砂	暗緑灰	中ぐらい		細～粗砂混成 粘土不規則に多く混入 φ2～10mm位の礫点在　含水小
				砂礫	暗灰	密な～非常に密な		φ2～30mm位の礫主体 マトリックスは中～粗砂 含水大
	-13.68	2.45	15.60					
	-14.08	0.40	16.00	砂質シルト	淡青灰		非常に硬い	微細～細砂不規則に多く混入
	-14.93	0.85	16.85	シルト混り粘土	暗緑灰		中位	シルト分全体に含む　高塑性
	-15.58	0.65	17.50	シルト混り砂	暗灰	中ぐらい		均一な細砂主体、下部粗砂混在 シルト不規則に混入　含水小
	-16.03	0.45	17.95	砂	暗灰	密な		均一な細砂主体 シルト少量混入　含水小
	-16.28	0.25	18.20					
				砂混りシルト	暗灰			細砂不規則に混入　腐植物混入
				砂	暗灰	非常に密な		均一な細砂主体 シルト少量混入　含水小
	-17.43	1.15	19.35					
				シルト混り粘土	暗灰		硬い	シルト分全体に含む 腐植物混入 高塑性
	-19.08	1.65	21.00					
				砂混り粘土	暗灰		非常に硬い	細砂混入　高塑性
	-19.68	0.60	21.60					
				砂	暗灰	密な		GL-23.00mまで 均一な細砂主体、 細礫点在、含水小 GL-23.00m以深 細～中砂主体、 含水中 GL-22.00m以深 腐植物混入
	-21.73	2.05	23.65					
				シルト混り粘土	暗灰		中位～非常に硬い	シルト分全体に含む GL-26.00m以深 腐植物混入 GL-27.00m以深 火山灰少量混入 GL-33.00m以深 微細砂少量混入 高塑性
	-36.08	14.35	38.00					
				粘土質砂	暗灰	密な		均一な細砂主体 所々粘土の薄層多く挟む　含水小
	-36.93	0.85	38.85					
				砂混り粘土	暗灰		硬い	細砂不規則に混入 高塑性
	-38.03	1.10	39.95					
				砂	暗灰	非常に密な		均一な細砂主体 含水小
	-39.99	1.95	41.90					
	-40.43	0.45	42.35	砂混り粘土	暗緑灰			細砂不規則に混入
				シルト混り粘土	暗緑灰		非常に硬い	シルト分全体に含む 高塑性
	-41.38	1.25	43.30					
	-41.58	0.20	43.50	砂質シルト	暗青灰			微細砂多く混入

孔内水位(m)／測定月日：12/25 2.26

標準貫入試験：深度(m)／10cmごとの打撃回数 0～10、10～20、20～30／打撃回数/貫入量(cm)／N値

原位置試験：深度(m)／試験名および結果

試料採取：深度(m)／試料番号／採取方法

室内試験（　）

掘進月日：12/25、12/26、12/27、12/28、1/7、1/8

ボーリング柱状図

調査名	（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託	ボーリングNo	
事業・工事名		シートNo	310110-1

ボーリング名	No.C	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外			北緯	34° 44’ 46.40”
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課			調査期間	平成 31年 1月 8日 ～ 31年 1月 10日	東経	135° 28’ 11.83”
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	TP +1.99m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平0°	使用機種	試錐機	0K-2	ハンマー落下用具	自動落下
総掘進長	20.50m								エンジン	NFAD8	ポンプ	V-6

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	1.69	0.30	0.30	盛土(砂)	褐灰			細～粗砂混成
1	1.19	0.50	0.80	盛土(礫混り)	暗黄褐			細～中砂主体 φ2～15mm位の礫混入
	0.39	0.80	1.60	盛土(砂混り粘土)	暗黄褐			微細～細砂全体に混入　中塑性
2	0.04	0.35	1.95					
	-0.26	0.30	2.25	粘土	暗緑灰		中位	上部微細～細砂少量混入　高塑性
3	-1.01	0.75	3.00	砂質シルト	灰			微細～細砂全体に多く混入　中塑性
	-1.81	0.80	3.80	シルト質砂	灰	緩い		微細～細砂主体 シルト全体に多く混入　含水中
4				シルト混り礫混り砂	灰	中ぐらい		細～粗砂混成 シルト不規則に混入　含水大
5	-3.16	1.35	5.15	砂	灰	中ぐらい		細～中砂主体 含水大
6				砂質シルト	灰		非常に軟らかい～中位	微細～細砂全体に多く混入 腐植物混入 GL-7.00mまで 中塑性、以深 高塑性
7								
	-5.96	2.80	7.95					
8				砂混りシルト質粘土	暗緑灰		非常に軟らかい	微細～細砂不規則に混入 高塑性
9	-7.81	1.85	9.80					
10				シルト質粘土	暗緑灰		非常に軟らかい	貝殻片混入 高塑性
11	-9.16	1.35	11.15					
	-10.01	0.85	12.00	礫混り砂質粘土	灰		軟らかい～中位	細～中砂全体に多く混入 φ2～15mm位の礫混入　中塑性
12	-10.56	0.55	12.55	シルト質粘土	暗灰		軟らかい	腐植物及び貝殻片混入　中塑性
	-10.86	0.30	12.85	砂混り粘土	暗青灰			微細～細砂不規則に混入　中塑性
13								
14				砂礫	灰	中ぐらい～非常に密な		φ2～15mm位の礫主体 マトリックスは細～粗砂 含水大
15	-13.36	2.50	15.35					
16				粘土	暗青灰		硬い	腐植物混入 中塑性
	-14.31	0.95	16.30					
	-14.61	0.30	16.60	粘土質砂	灰			微細～中砂混成 粘土全体に多く混入　含水中
17	-15.06	0.45	17.05					
	-15.36	0.30	17.35	砂	灰	中ぐらい		細～中砂主体　含水中
18	-15.81	0.45	17.80	シルト質砂	灰			微細～細砂主体 シルト全体に多く混入　含水中
				砂質シルト	灰			微細～細砂全体に多く混入　中塑性
19				砂	灰	密な～非常に密な		細～中砂主体 含水小
20	-18.21	2.40	20.20					
	-18.51	0.30	20.50	粘土	暗緑灰			上部微細～細砂少量混入　中塑性

孔内水位(m)／測定月日：1/8 2.50

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.65	1	1	2	4／30	4
1.95	2	1	2	3／30	5
2.15	1	1	2	4／30	4
2.45	4	3	4	11／30	11
2.65	4	4	4	12／30	12
3.15	5	7	8	20／30	20
3.45	7	7	8	22／30	22
3.65	2	1	1	4／30	4
4.15	1	1	1	3／30	3
4.45	1	1	1	3／30	3
4.65	1	1		2／30	2
5.15	15／15			0／30	0
5.45	ハンマー自沈			0／30	0
5.65	ハンマー自沈			0／30	0
6.15	0／20			1／30	1
6.45	ハンマー自沈			0／30	0
6.65	ハンマー自沈			0／30	0
7.15	ハンマー自沈			0／30	0
7.45	ハンマー自沈			0／30	0
7.65	0／20	1／20		1／40	1
8.15	0／30	1／15	1	1／35	1
8.45	1	1	1	5／30	5
8.65	1	1	1	3／30	3
9.15	1	2	7	10／30	3
9.45	10	7	9	26／30	10
9.65	13	11	15	39／30	26
10.15	17	17	15	49／30	39
10.45	19	16	25	60／30	49
10.65	19	21	7	47／30	60
11.15	2	3	3	8／30	47
11.45	3	5	7	15／30	8
11.65	8	11	8	27／30	15
12.15	5	3	2	10／30	27
12.45	3	9	18	30／30	10
12.65	16	20	18	54／30	30
13.15	10	15	18	43／30	54
13.45	14	17	21	52／30	43
13.65	13	15	21	49／30	52
14.15	10	4	4	18／30	49
14.45					18
14.65					
15.15					
15.45					
15.65					
16.15					
16.45					
16.65					
17.15					
17.45					
17.65					
18.15					
18.45					
18.65					
19.15					
19.45					
19.65					
20.15					
20.45					

原位置試験：深度 (m)／試験名および結果

試料採取：深度 (m)／試料番号／採取方法

室内試験（　）

掘進月日：1/8　1/9　1/10

ボーリング柱状図

調査名	（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託	ボーリングNo	
事業・工事名		シートNo	310107-1

ボーリング名	No.D	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外			北緯	34° 44’ 46.64”
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課			調査期間	平成 31年 1月 4日 ～ 31年 1月 7日	東経	135° 28’ 13.14”
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	TP +1.76m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平0° 0°	使用機種	試錐機 YBM-05 / ハンマー落下用具 自動落下 / エンジン NFAD8 / ポンプ V-6
総掘進長	20.50m						

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	0.86	0.90	0.90		盛土(粘土混り礫混り砂)	茶灰			細～中砂主体　粘土全体に混入 φ2～10mm位の礫混入
	0.21	0.65	1.55		盛土(砂混り粘土)	暗茶灰			細～中砂不規則に混入
2～4	-3.09	3.30	4.85		砂	灰	中ぐらい～密な		細～中砂主体 上部細礫点在 GL-3.35～3.45m シルト混入 含水中
5～6	-4.84	1.75	6.60		砂質シルト	暗灰		非常に軟らかい～中位	細砂全体に多く混入
7～9	-8.14	3.30	9.90		シルト	暗灰		非常に軟らかい	概ね均質 所々細砂少量混入
10	-9.04	0.90	10.80		砂混りシルト	暗灰		非常に軟らかい	細～中砂全体に混入
11	-9.29	0.25	11.05		礫混り砂	灰			細～粗砂混成 φ2～20mm位の礫混入　含水大
12	-10.19	0.90	11.95		砂混り礫混りシルト	暗灰		軟らかい	細砂及びφ2～10mm位の礫混入
	-11.14	0.95	12.90		粘土	暗青灰		硬い	均質　中塑性
13～15	-13.64	2.50	15.40		砂礫	灰	非常に密な		φ2～40mm位の礫主体 マトリックスは中～粗砂 含水小～中
	-14.14	0.50	15.90		粘土	暗緑灰			均質　低～中塑性
16	-15.09	0.95	16.85		砂	灰	非常密な		細砂主体 含水小
17	-15.49	0.40	17.25		シルト混り砂	灰			細砂主体　シルト不規則に混入 含水小～中
18	-17.09	1.60	18.85		砂	灰	非常密な		細砂主体 所々シルト少量混入 含水小～中
19～20	-18.74	1.65	20.50		砂混り粘土	暗灰		硬い～非常に硬い	細～中砂全体に混入

孔内水位(m)／測定月日：1/4 2.20

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.65	5	6	7	18/30	18
1.95	7	8	8	23/30	23
2.15	6	7	7	20/30	20
2.45	5	5	3	13/30	13
2.65	5	6	6	17/30	17
2.95	10	12	16	38/30	38
3.15	9	7	3	19/30	19
3.45	2	2	2	6/30	6
3.65	1/25	1/15		2/40	2
3.95	1/20	1/15		2/35	2
4.15	ハンマー自沈			0/30	0
4.45	ハンマー自沈			0/30	0
4.65	ハンマー自沈			0/30	0
4.95	0	1/25		1/30	1
5.15	1/30			1/30	1
5.45	1/30	1		1/30	1
5.65	1/25	1/15		2/40	2
5.95	1/30	1/15	3	2/35	2
6.15	1/15	1/5		2/30	5
6.45	1	1	1	3/30	3
6.65	1/15	1/5	4	3/30	3
6.95	4	5	8	17/30	11
7.15	21	17	18	56/30	17
7.45	20	22	18	60/30	56
7.65	27	20	19	66/27	67
7.95	18	18	15	51/30	75
8.15	22	20	9	51/30	51
8.45	2	2	3	7/30	51
8.65	20	23	17	60/30	7
8.95	21	21	16	58/30	69
9.15	12	21	27	60/30	57
9.45	19	17	24	60/27	67
9.65	27	33	8	68/30	64
9.95	18	18	6	42/30	90
10.15	5	5	4	14/30	42
10.45	5	5	5	15/30	14
10.65	5	5	5	15/30	15
10.95				15/30	15
11.15					
11.45					
11.65					
11.95					
12.15					
12.45					
12.65					
12.95					
13.15					
13.45					
13.65					
13.95					
14.15					
14.45					
14.65					
14.95					
15.15					
15.45					
15.65					
15.95					
16.15					
16.45					
16.65					
16.95					
17.15					
17.45					
17.65					
17.95					
18.15					
18.45					
18.65					
18.95					
19.15					
19.45					
19.65					
19.95					
20.15					
20.45					

N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験：深度 (m)／試験名および結果

試料採取：深度 (m)／試料番号／採取方法

室内試験（　）

掘進月日：1/4　1/5　1/7

ボーリング柱状図

調査名	（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託	ボーリングNo	
事業・工事名		シートNo	310109-1

ボーリング名	No.E	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外			北緯	34° 44’ 45.77”
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課			調査期間	平成 31年 1月 4日 ～ 31年 1月 9日	東経	135° 28’ 13.24”
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	TP +1.70m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0° 0°	使用機種	試錐機 KR-50 / ハンマー落下用具 自動落下 / エンジン NFAD8 / ポンプ V-6
総掘進長	20.50m								

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	0.90	0.80	0.80	盛土(礫混り砂)	茶灰～暗黄灰			微細～中砂混成 φ2～15mm位の礫混入 含水小
	0.20	0.70	1.50	粘土	暗黄茶灰			中塑性
2	-0.45	0.65	2.15	砂質粘土	暗灰		軟らかい	微細砂全体に多く混入 中塑性
3	-1.45	1.00	3.15	砂	灰	中ぐらい		細～粗砂混成 φ4mm以下の細礫点在 GL-2.65mまで 含水小、以深 含水大
	-2.15	0.70	3.85	砂混り粘土	暗灰		中位	微細～細砂不規則に混入 中塑性
4	-2.35	0.15	4.00	シルト混り砂	灰			細～粗砂混成 シルト不規則に混入 含水中
5	-3.40	1.10	5.10	砂	灰	密な		中～粗砂主体 φ2～5mm位の礫点在 含水中
6	-5.30	1.90	7.00	砂混りシルト	暗灰		軟らかい	微細砂不規則に混入 貝殻片少量混入 中塑性
7	-6.30	1.00	8.00	砂混りシルト質粘土	暗緑灰		非常に軟らかい	微細砂シーム状に挟む 貝殻片少量混入 中塑性
9	-9.30	3.00	11.00	砂混りシルト	暗緑灰		非常に軟らかい	細砂全体に混入 貝殻片少量混入 中塑性
11	-11.15	1.85	12.85	粘土	暗緑灰		軟らかい～中位	腐植物少量混入 GL-12.65m以深 微細砂少量混入、φ2～15mm位の礫点在 中塑性
13	-11.35	0.20	13.05	粘土混り砂礫	灰			φ2～35mm位の礫主体 マトリックスは細～粗砂 粘土不規則に混入 含水中
14	-13.55	2.20	15.25	砂礫	灰	非常に密な		φ2～35mm位の礫主体 φ40～50mm位の礫点在 マトリックスは細～粗砂 含水中
16	-14.45	0.90	16.15	粘土	淡緑灰		硬い	中塑性
	-14.80	0.35	16.50	シルト混り砂	灰	中ぐらい		微細～細砂主体 シルト不規則に混入 含水小
17	-15.25	0.45	16.95	砂	灰	非常に密な		細～粗砂混成 含水小
	-15.65	0.40	17.35	シルト質砂	灰			微細～細砂主体 シルト全体に多く混入 含水小
19	-17.30	1.65	19.00	砂	灰	非常に密な		微細～細砂主体 GL-17.65m以深 シルト帯状に少量挟む GL-18.65m以深 腐植物少量混入 含水小
20	-18.80	1.50	20.50	砂混り粘土	暗緑灰		硬い	微細～細砂不規則に混入 中塑性

孔内水位(m)／測定月日：1/4 1.90

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.65	1	1	1	3/30	3
1.95	6	7	8	21/30	21
2.15	7	8	7	22/30	22
2.45	2	1	1	4/30	4
2.65	2	5	6	13/30	13
2.95	11	11	11	33/30	33
3.15	11	11	10	32/30	32
3.45	1	1	1	3/30	3
3.65	1	1	1	3/30	3
3.95	0	1	1	2/30	2
4.15	1	1	1	3/30	3
4.45	0	1	1	2/30	2
4.65	0	1	1	2/30	2
4.95	0	1	1	2/30	2
5.15	0	1	1	2/30	2
5.45	0	1	1	2/30	2
5.65	0	1	1	2/30	2
5.95	0	1	1	2/30	2
6.15	0	1	1	2/30	2
6.45	0	1	1	2/30	2
6.65	0	1	1	2/30	2
6.95	0	1	1	2/30	2
7.00	ハンマー自沈			0/40	0
7.40	ハンマー自沈			0/40	0
7.50	ハンマー自沈			0/40	0
7.90					
9.00				0/30	0
9.45	ハンマー自沈			0/45	0
9.65	ハンマー自沈			0/30	0
9.95	ハンマー自沈			0/30	0
10.15	0	1	1	2/30	2
10.50	0	1	1	2/35	1
10.65	0	1	1	2/30	1
10.95	0	1	1	2/30	1
11.15	1	2	2	5/30	5
11.45	1	2	2	5/30	5
11.65	2	2	2	6/30	6
11.95	2	2	2	6/30	6
12.15	3	5	10	18/30	18
12.45	3	5	10	18/30	18
12.65	18	19	23	60/30	60
12.95	18	19	23	60/30	60
13.15	20	21	6	26/30	69
13.45	20	21	19	60/30	60
13.65	20	22	18	60/30	64
13.93	20	22	18	60/30	60
14.15	20	22	9	29/30	62
14.44	20	22	18	60/30	60
14.65	20	22	18	60/30	60
14.95	15	4	6	25/30	60
15.15	5	3	4	12/30	25
15.45	5	3	4	12/30	25
15.65	4	4	7	15/30	12
15.95	4	4	7	15/30	12
16.15	23	24	13	60/30	15
16.45	23	24	13	60/30	15
16.65	6	8	5	25/30	72
16.95	6	8	21	35/30	72
17.15	40	20		60/30	35
17.45	40	20		60/30	35
17.65	31	29	4	14/30	129
17.95	31	29	8	18/30	129
18.15	22	22	16	60/30	100
18.33	22	22	8	28/30	100
18.65	3	4	4	11/30	64
18.93	3	4	4	11/30	64
19.15					11
19.45	2	3	4	9/30	9
20.15					
20.45					

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果
5.40	プレッシャーメータ

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
8.00	T-1	Ⓣ	物理一軸	1/5
8.90				
19.50	D-1	Ⓓ	物理圧密	1/8
19.90				1/9

掘進月日：1/4、1/7

ボーリング柱状図

調査名	（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託	ボーリングNo	
事業・工事名		シートNo	301220-1

ボーリング名	No.F	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外	北緯	34° 44’ 46.86”
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課	調査期間	平成 30年 12月 17日 ～ 30年 12月 20日	東経	135° 28’ 14.63”
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人 [redacted]	コア鑑定者 [redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	TP +1.86m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	YBM-05	ハンマー落下用具	自動落下
総掘進長	20.50m								エンジン	NFAD8	ポンプ	V-6

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	1.36	0.50	0.50		盛土(礫混り砂)	暗黄灰			微細～中砂混成 φ2～20mm位の礫混入 コンクリートガラ点在　含水小
1	0.76	0.60	1.10		盛土(砂)	淡黄灰			微細～細砂主体　含水小
	0.01	0.75	1.85		砂質粘土	暗黄褐灰			微細砂全体に多く混入　中塑性
2 3	-1.64	1.65	3.50		砂	淡茶灰～灰	中ぐらい		GL-2.65mまで 微細～細砂主体、含水小 以深 細～中砂主体、含水中
4	-2.39	0.75	4.25		砂質シルト	暗灰		中位	微細～中砂不規則に混入　中塑性
	-2.69	0.30	4.55		シルト混り砂	暗灰			細～粗砂混成 シルト帯状に挟む　含水中
5	-3.14	0.45	5.00		砂	灰	中ぐらい		中～粗砂主体　含水大
6	-4.59	1.45	6.45		砂混りシルト	暗灰		非常に軟かい～やらかい軟かい	微細～細砂不規則に混入 貝殻片少量混入 中塑性
7	-5.14	0.55	7.00		砂質シルト	暗灰		やらかい軟かい	微細砂全体に多く混入　中塑性
8 9 10 11	-9.79	4.65	11.65		シルト質粘土	暗灰～暗緑灰		非常に軟らかい	GL-8.00mまで 微細砂シーム状に少量挟む 貝殻片混入 中塑性
12	-10.79	1.00	12.65		粘土	暗緑灰		やらかい～中位	微細砂不規則に少量混入 中塑性
13	-11.79	1.00	13.65		シルト混り砂礫	淡緑灰	密な		φ2～35mm位の礫主体 マトリックスは微細～中砂 シルト不規則に混入　含水中
14 15	-13.79	2.00	15.65		砂礫	灰	非常に密な		φ2～35mm位の礫主体 マトリックスは細～粗砂 シルト少量混入　含水中
16	-14.14	0.35	16.00		粘土	暗緑灰			微細砂不規則に少量混入　中塑性
	-14.99	0.85	16.85		粘土混り砂	暗緑灰			微細～細砂主体 粘土帯状に挟む　含水小
17					砂	淡緑灰	非常にな密な		微細～中砂混成　含水小
18	-16.49	1.50	18.35		シルト質砂	暗灰	中ぐらい		均一な微細砂主体 シルト全体に混入、所々混入多い 腐植物少量混入　含水小
	-16.69	0.20	18.55		砂	淡緑灰			微細～細砂主体　含水小
19	-17.59	0.90	19.45		シルト混り砂	暗灰	中ぐらい		微細～中砂混成 シルト不規則に混入 腐植物少量混入　含水小
20	-18.64	1.05	20.50		粘土	暗青灰		硬い～非常に硬い	腐植物少量混入 中塑性

孔内水位(m)／測定月日：12/18 2.20

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.65	2	3	5	10／30	10
1.95	8	10	10	28／30	28
2.15	7	8	10	25／30	25
2.45	7	8	8	23／30	23
2.65	1	2	1	4／30	4
2.95	1	3	4	8／30	8
3.15	9	10	6	25／30	25
3.45	1	1	1	2／30	2
3.65	1／20	1	1	3／30	3
3.95	0	1	1	1／30	1
4.15	1	1／20	1	3／30	3
4.45	1	1	1	0／30	0
4.65	ハンマー自沈			0／30	0
4.95	ハンマー自沈			0／30	0
5.15	ハンマー自沈			0／30	0
5.45	ハンマー自沈			0／40	0
5.65	ハンマー自沈			0／45	0
5.95	ハンマー自沈			0／40	0
6.15	0／15	1／20		1／35	1
6.45	0／15	1／20		1／35	1
6.65	0／25	1	1	1／35	1
6.95	1	2	3	3／30	3
7.15	13	13	13	7／30	7
7.45	8	8	15	39／30	39
7.65	26	26	8	31／30	31
7.95	22	25	13／4	75／30	75
8.15	30	30	5	72／25	72
8.45		9		95／19	95
8.65	22	20	18／8	60／28	64
8.95	2	2	6	10／30	10
9.15	16	24	20／7	67／27	67
9.45	20	22	12	54／30	54
9.65	8	9	10	27／30	27
9.95	3	4	7	14／30	14
10.15	14	15	31／8	64／28	64
10.45	4	5	7	16／30	16
10.65	7	8	7	22／30	22
10.95	3	3	4	10／30	10
11.15	4	5	7	16／30	16
11.45					

原位置試験：深度 (m)　試験名および結果

試料採取：深度 (m)　試料番号　採取方法

室内試験（　）

掘進月日：12/17　12/18　12/19　12/20

ボーリング柱状図

調　査　名　（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo 310104-1

ボーリング名	No.G	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外			北緯	34° 44’ 45.79”
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課			調査期間	平成 30年 12月 27日 ～ 31年 1月 4日	東経	135° 28’ 14.62”
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	TP +1.83m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種	試錐機 KR-50 / エンジン NFAD8	ハンマー落下用具	自動落下	ポンプ	V-6
総掘進長	20.50m												

標尺(m)	標高(m)	層厚(m)	深度(m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	0.93	0.90	0.90		盛土(砂)	茶灰			微細～中砂混成 φ3mm以下の細礫点在　含水小
1	-0.27	1.20	2.10		砂質粘土	茶灰		硬い	微細砂全体に混入、 GL-1.85m以深 混入多い 中塑性
2	-1.92	1.65	3.75		礫混り砂	灰	中ぐらい		細～粗砂混成 φ2～10mm位の礫混入 GL-2.50mまで 含水小、以深 含水大
3	-2.17	0.25	4.00		砂混りシルト	暗灰			微細砂不規則に混入　中塑性
4	-3.17	1.00	5.00		砂	灰	中ぐらい		細～粗砂混成　上部シルト少量混入 GL-4.65mまで 含水中、以深 含水大
5	-3.67	0.50	5.50		砂質シルト	暗灰		非常に軟かい	微細砂全体に多く混入　中塑性
6	-4.17	0.50	6.00		砂混りシルト	暗灰		軟らかい	微細砂不規則に混入　貝殻片混入 腐植物少量混入　中塑性
7	-5.17	1.00	7.00		砂質シルト	暗灰		非常に軟かい～軟らかい	微細砂全体に多く混入 貝殻片混入　中塑性
8	-6.32	1.15	8.15		砂混りシルト質粘土	暗緑灰		非常に軟かい	微細砂シーム状に挟む 貝殻片混入　中塑性
9	-10.12	3.80	11.95		シルト質粘土	暗緑灰		非常に軟かい～軟らかい	貝殻片混入 GL-9.15m以深 腐植物少量混入 中塑性
10	-11.17	1.05	13.00		粘土	暗茶灰～暗緑灰		中位～硬い	GL-12.00～12.50m 腐植物多く混入 GL-12.65m以深 シルト分少量含む 中塑性
11	-11.47	0.30	13.30		砂質粘土	暗緑灰			微細砂全体に多く混入　中塑性
12	-13.47	2.00	15.30		砂礫	淡緑灰	非常に密な		φ2～35mm位の礫主体 φ40～50mm位の礫点在 マトリックスは中～粗砂 含水中～大
13	-14.17	0.70	16.00		砂質粘土	暗緑灰		非常に硬い	微細砂全体に多く混入　中塑性
14	-14.62	0.45	16.45		粘土	暗緑灰		硬い	中塑性
15	-15.62	1.00	17.45		砂	灰	非常に密な		細～粗砂混成 含水小
16	-16.67	1.05	18.50		シルト混り砂	暗灰	中ぐらい～密な		微細～細砂主体 シルト帯状に挟む　含水小
17	-17.17	0.50	19.00		シルト質砂	暗灰	中ぐらい		均一な微細砂主体 シルト全体に多く混入 腐植物少量混入　含水小
18	-18.17	1.00	20.00		砂質粘土	暗緑灰		硬い	微細～細砂全体に多く混入 中塑性
19	-18.67	0.50	20.50		粘土	暗緑灰		中位	腐植物少量混入　中塑性

孔内水位(m)／測定月日：12/27 2.00

標準貫入試験

深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値
1.65	2	3	3	8/30	8
1.95	7	10	12	29/30	29
2.15	5	6	7	18/30	18
2.45	7	7	8	22/30	22
2.65	3	2	1	6/30	6
2.95	4	7	9	20/30	20
3.15	5	2	3	10/30	10
3.45	1/20	1/15	1	2/35	2
3.65	0/20	1		2/30	2
3.95	1/20	1/15		1/30	1
4.15	1/15	1/15		2/30	2
4.45		1/20		1/30	1
4.65	0/15	1/20		1/35	1
4.95	ハンマー自沈			0/40	0
5.15	ハンマー自沈			0/35	0
5.45	0/25	1/15		1/40	1
5.65	0/20	1/20		1/40	1
5.95	0/20	1/20		1/40	1
6.15	0/15	1/15		1/30	1
6.45	1/15	1/20		1/30	1
6.65	1/15	1/20		2/30	2
6.95	3	1	3	6/30	6
7.15	3	4	4	11/30	11
7.45	40	20		41/30	41
7.65		5		15/30	120
7.95	15	17	25	57/30	57
8.15	27	10	23/7	67/27	67
8.45	22	12	10	44/30	44
8.65	6	7	7	20/30	20
8.95	4	4	4	12/30	12
9.15	20	30	10/2	60/33	82
9.45	18	22	20/8	60/28	64
9.65	9	9	12	30/30	30
9.95	5	6	10	21/30	21
10.15	5	6	10	21/30	21
10.45	3	3	4	10/30	10
10.65	5	4	5	14/30	14
10.95	2	2	3	7/30	7
11.15					
11.45					
11.65					
11.95					
12.15					
12.45					
12.65					
12.95					
13.15					
13.45					
13.65					
13.95					
14.15					
14.45					
14.65					
14.95					
15.15					
15.45					
15.65					
15.95					
16.15					
16.45					
16.65					
16.95					
17.15					
17.45					
17.65					
17.95					
18.15					
18.45					
18.65					
18.95					
19.15					
19.45					
19.65					
19.95					
20.15					
20.45					

N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験：深度(m)／試験名および結果

試料採取：深度(m)／試料番号／採取方法

室内試験（　）

掘進月日：12/27、12/28、1/4

ボーリング柱状図

調査名	（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託
事業・工事名	
ボーリングNo	

シートNo 301226-1

ボーリング名	No.H	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外	北緯	34° 44’ 46.90”
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課	調査期間	平成 30年 12月 22日 ～ 30年 12月 26日	東経	135° 28’ 16.17”
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]
コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]		
孔口標高	TP +1.92m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
地盤勾配	鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種		試錐機	KR-50
ハンマー落下用具	自動落下	総掘進長	20.50m	エンジン	NFAD8
ポンプ	V-6				

標尺(m)	標高(m)	層厚(m)	深度(m)	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	1.62	0.30	0.30	盛土(礫混り)	茶灰			細～粗砂混成 φ2～5mm位の礫混入　含水小
1	0.92	0.70	1.00	盛土(砂)	淡茶灰			微細～細砂主体　含水小
	0.27	0.65	1.65	シルト質砂	淡茶灰			微細～細砂主体　含水小 シルト全体に多く混入、所々層厚2～3cm位の薄層状に挟む
2	-0.08	0.35	2.00	砂	淡黄褐灰	中ぐらい		細～中砂主体　含水小
3	-1.93	1.85	3.85	シルト質砂	暗灰	緩い～中ぐらい		中～粗砂主体 シルト不規則に混入、GL-2.65m以深 混入多い GL-3.00m以深 φ2～10mm位の礫点在 含水小
4	-2.83	0.90	4.75	砂質シルト	暗灰		軟らかい	微細～中砂シーム状に挟む、所々多く挟む　中塑性
5	-3.08	0.25	5.00	砂	灰			中～粗砂主体 φ2～5mm位の礫点在　含水大
6	-5.08	2.00	7.00	砂混りシルト	暗灰		軟らかい～中位	GL-5.65mまで 微細～中砂シーム状に挟む、所々混入多い 以深 微細砂不規則に混入 全体に中塑性
7	-8.93	3.85	10.85	シルト質粘土	暗緑灰		非常に軟らかい～軟らかい	微細砂帯状に少量挟む、GL-7.75～7.80m 層状に挟む 貝殻片混入 腐植物少量混入 中塑性
11	-9.53	0.60	11.45	砂礫	灰	密な		φ2～20mm位の礫主体　マトリックスは細～粗砂　含水小～中
12	-11.28	1.75	13.20	粘土	暗茶灰～淡緑灰		中位～硬い	GL-12.00mまで 腐植物多く混入 以深 微細砂帯状に少量挟む 中塑性
14	-13.08	1.80	15.00	砂礫	暗灰	中ぐらい～非常に密な		φ2～35mm位の礫主体 マトリックスは細～粗砂 GL-14.30～14.45m 粘土層挟む 含水小
15	-13.43	0.35	15.35	粘土混り砂礫	淡緑灰			φ2～35mm位の礫主体 マトリックスは細～粗砂 粘土不規則に混入　含水小
17	-15.23	1.80	17.15	砂	灰	非常に密な		GL-16.65mまで 細～粗砂混成、含水中 GL-16.65m以深 微細～中砂混成、含水小 GL-15.65m以深 φ2～5mm位の礫点在
18	-16.58	1.35	18.50	粘土	暗灰		硬い～非常に硬い	微細砂帯状に少量挟む 腐植物少量混入 低～中塑性
19	-16.83	0.25	18.75	砂質粘土	暗緑灰			微細～細砂全体に多く混入　中塑性
	-17.38	0.55	19.30	砂	暗灰			微細～細砂主体　含水小 GL-19.00m以深 腐植物少量混入
20	-17.58	0.20	19.50	砂混り粘土	暗緑灰			微細砂不規則に混入　中塑性
	-18.58	1.00	20.50	粘土	暗緑灰		硬い	腐植物少量混入　中塑性

孔内水位(m)／測定月日：12/22 2.45

標準貫入試験

深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値
1.65	5	5	5	15/30	
1.95	4	4	4	12/30	15
2.15	2	2	2	6/30	12
2.45	2	3	2	7/30	6
2.65	2	2	1	5/30	7
3.15	1	1	1	3/30	5
3.45	1	3	5	9/30	3
3.65	1	1	2	4/30	9
4.15	1	1	1	3/30	4
4.45	1	1		2/30	3
4.65	15/1	15/1	1	2/30	2
5.15	1	1		2/30	3
5.45	20/15	1/5	1	2/30	2
5.65				0/30	2
6.15	ハンマー自沈			0/30	0
6.45	ハンマー自沈			0/30	0
6.65	0	1/25		1/35	1
7.15	0	1/20		1/35	1
7.45	15/30	2	10	12/30	1
7.65	10	11	11	32/30	13
8.15	3	3	3	9/30	32
8.45	2	2	2	6/30	9
8.65	2	3	3	8/30	6
9.15	5	13	22	40/30	8
9.45	22	28	10	75/24	40
9.65	15	5	3	23/30	75
10.15	16	16	16	48/30	23
10.45	8	8	10	26/30	48
10.65	28	32		60/20	26
11.15	22	28	10	90/20	90
11.45	23	27	10	72/20	72
11.65			3	23/30	78
12.15	6	6	7	19/30	19
12.45	7	7	8	22/30	22
12.65	4	5	5	14/30	14
13.15	5	8	10	23/30	23
13.45	7	5	4	16/30	16
13.65	4	5	6	15/30	15
14.15	4	4	6	14/30	14
14.45					
14.65					
15.15					
15.45					
15.65					
16.15					
16.40					
16.65					
16.88					
17.15					
17.45					
17.65					
18.15					
18.45					
18.65					
19.15					
19.45					
19.65					
20.15					
20.45					

原位置試験：深度(m)　試験名および結果

試料採取：深度(m)　試料番号　採取方法

室内試験（　）

掘進月日：12/22　12/26　12/26

ボーリング柱状図

調査名　（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo 301217-1

ボーリング名	No.1	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外	北緯	34° 44' 45.66"
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課	調査期間	平成 30年 12月 10日 ～ 30年 12月 17日	東経	135° 28' 16.13"
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]
				コア鑑定者	[redacted]
				ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	TP +1.97m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	270° 北 0° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	43.50m	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0° 0°	使用機種	
試錐機	YBM-05	ハンマー落下用具	自動落下		
エンジン	NFAD8	ポンプ	V-6		

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	1.53	0.43	0.43		盛土（礫混り）	茶灰			細～中砂主体 φ2～20mm位の礫混入　含水小
1	0.92	0.60	1.03		盛土（砂）	淡黄灰			細～中砂主体　含水小
	0.12	0.80	1.83		シルト質粘土	暗灰			中塑性
2	-0.53	0.65	2.56		砂	灰	中ぐらい		微細～中砂混成 φ3mm以下の細礫点在　含水小
3					シルト質砂	暗灰	緩いへ中ぐらい		細～粗砂混成 シルト不規則に多く混入 GL-3.00m以深 φ2～5mm位の礫点在 含水中
4	-2.33	1.80	4.36						
	-2.68	0.35	4.65		砂混りシルト	暗灰			微細砂スポット状に混入　中塑性
5	-3.53	0.85	5.50		シルト質砂	暗灰	非常に緩い		中～粗砂主体 シルト全体に多く混入　含水中
6	-4.53	1.00	6.50		砂混りシルト	暗灰		非常に軟らかい	微細砂不規則に混入 中塑性
7					シルト質粘土	暗灰～暗緑灰～暗茶灰		非常に軟らかい～軟らかい	微細砂スポット状に少量挟む 貝殻片少量混入 GL-11.15m以深 腐植物多く混入 中塑性
8									
9									
10									
11	-9.83	5.30	11.86						
12	-10.53	0.70	12.56		シルト質砂	灰	中ぐらい		細～中砂主体　含水中 シルト不規則に多く混入 GL-12.00m以深 φ3mm以下の礫点在
13	-11.63	1.10	13.66		粘土	淡緑灰		硬い	上部微細砂少量混入 中塑性
14					砂礫	暗灰	密な～非常に密な		φ2～35mm位の礫主体 マトリックスは細～粗砂 GL-13.65m以深 粘土及びシルト不規則に少量混入 含水中～大
15									
16									
17	-15.48	3.85	17.45						
18					シルト質粘土	暗緑灰		硬い	中塑性
	-16.53	1.05	18.50						
	-16.73	0.20	18.70		砂質粘土	暗緑灰			微細砂全体に多く混入　中塑性
19	-17.03	0.30	19.00		砂	暗灰			微細～細砂主体　含水小
	-17.48	0.45	19.45		シルト質砂	暗灰	中ぐらい		微細～細砂主体 シルト全体に多く混入　含水小～中
20	-18.13	0.65	20.10		砂質粘土	暗緑灰		硬い	微細砂全体に多く混入　中塑性
21	-19.08	0.95	21.05		粘土	暗緑灰		非常に硬い	腐植物少量混入　中塑性
22	-20.08	1.00	22.05		シルト質粘土	暗緑灰		非常に硬い	微細砂不規則に少量混入 腐植物少量混入　中塑性
23	-21.48	1.40	23.45		粘土	暗緑灰		硬い	中塑性
	-21.88	0.40	23.85		シルト質砂	淡緑灰			均一な微細砂主体 シルト全体に多く混入　含水小
24	-22.53	0.65	24.50		砂	灰	非常に密な		微細～中砂混成　含水小
25					粘土	暗灰～暗緑灰		硬い	GL-27.00m以深 腐植物混入 中塑性
26									
27	-25.83	3.30	27.80						
28					砂	淡緑灰	非常に密な		微細～中砂混成 含水小
	-26.78	0.95	28.75						
29	-27.33	0.55	29.30		砂質シルト	淡緑灰			微細砂不規則に多く混入　中塑性
30	-27.98	0.65	29.95		粘土混り砂	淡緑灰	非常に密な		均一な微細砂主体　粘土帯状に挟む 腐植物少量混入　含水小
31					粘土	暗緑灰		硬い	均質 中塑性
32									
33	-31.98	4.00	33.95						
34					シルト質粘土	暗緑灰		非常に硬い	均質 中塑性
35									
36	-34.03	2.05	36.00						
37					砂混り粘土	暗緑灰		非常に硬い	微細砂帯状に挟む、 GL-38.35m以深 混入多い 中塑性
38	-36.48	2.45	38.45						
39					砂	灰	非常に密な		微細～細砂主体 含水小
	-37.68	1.20	39.65						
40					粘土	暗緑灰		非常に硬いへ固結した	低～中塑性
41									
	-39.98	2.30	41.95						
42					シルト質粘土	灰		固結した	微細砂帯状に少量挟む GL-42.15～42.25m 細砂挟む 低～中塑性
	-40.88	0.90	42.85						
43	-41.03	0.15	43.00		砂	暗緑灰		固結した	微細～中砂混成　含水小
	-41.53	0.50	43.50		砂混り粘土	暗緑灰			微細砂帯状に挟む　低～中塑性

孔内水位(m)／測定月日：12/10 2.35

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値
1.65	1	1	4	6／38	
1.95	6	6	8	20	6
2.15	4	3	4	30／11	20
2.45	4	4	4	30／12	11
2.65	2	2	3	30／7	12
2.85	4	2	1	30／7	7
3.15		1	1	30／3	7
3.45	1	1	1	36／3	3
3.65	0	1		30／1	3
3.85	0	1		30／1	1
4.15	30／15	15		30／0	1
4.45	ハンマー自沈			30／0	0
4.65	ハンマー自沈			30／0	0
4.85	ハンマー自沈			30／0	0
5.15	ハンマー自沈			40／0	0
5.35	ハンマー自沈			40／0	0
5.65	ハンマー自沈			40／0	0
5.85	ハンマー自沈			40／0	0
6.15	ハンマー自沈			40／0	0
6.35	ハンマー自沈			40／0	0
6.65	30／15			36／1	1
6.85	30／0	1	1	30／1	1
7.15	0	2	3	30／2	2
7.35	4	5	8	30／5	5
7.65	3	3	4	30／14	14
7.85	3	4	5	30／10	10
8.15	32	23	15	30／12	12
8.35	31	29	38／7	60／67	67
8.65		9		19	95
8.85	20	21	19	60	60
9.15	21	22	17	60／60	60
9.35	20	22	15	60／64	64
9.65	21	10	15	38／46	46
9.85	26	26	8	60／75	75
10.15	20	40	4	60／120	120
10.35		5		15	
10.65	4	4	4	12	
10.85	4	3	4	30／12	12
11.15	7	10	10	30／11	11
11.35	4	5	5	30／27	27
11.65	3	3	3	30／14	14
11.85	4	4	5	30／9	9
12.15	4	5	7	30／13	13
12.35	7	6	7	30／16	16
12.65	6	6	7	30／20	20
12.85	4	5	5	30／19	19
13.15	4	4	5	30／14	14
13.35	4	5	5	30／13	13
13.65	8	9	20	30／14	14
13.85	33	27	60	30／37	37
14.15		8		18	100
14.35	3	4	4	11	
14.65	3	4	5	30／11	11
14.85	3	4	4	30／12	12
15.15	3	4	5	30／11	11
15.35	3	3	4	30／12	12
15.65	3	4	5	30／10	10
15.85	4	11	20	30／12	12
16.15	23	37		60／35	35
16.35		8		18	100
16.65	20	10	8	38	
16.85	6	8	8	30／38	38
17.15	14	17	19	30／22	22
17.35	3	4	8	30／50	50
17.65	4	4	5	30／12	12
17.85	4	4	5	30／13	13
18.15	4	4	4	30／13	13
18.35	4	4	4	30／12	12
18.65	4	4	4	30／12	12
18.85	3	4	4	30／12	12
19.15	4	4	4	30／11	11
19.35	5	6	7	30／12	12
19.65	5	5	6	30／18	18
19.85	5	5	5	30／16	16
20.15	5	5	6	30／15	15
20.35	6	7	8	30／16	16
20.65	7	7	8	30／21	21
20.85	5	6	7	30／22	22
21.15	5	6	7	30／18	18
21.35	7	9	12	30／18	18
21.65	60			50／29	29
21.85				10	180
22.15	28	25	7	60／69	69
22.35	10	7	8	38	
22.65				30／25	25
22.85	10	10	10	30／30	30
23.15	7	8	9	30／24	24
23.35	7	8	8	30／23	23
23.65	7	8	9	30／24	24
23.85	20	13	12	30／45	45
24.15	10	10	20	30／40	40
24.35	6	13	14	30／33	33
24.65					
24.85					
25.15					
25.35					
25.65					
25.85					
26.15					
26.35					
26.65					
26.85					
27.15					
27.35					
27.65					
27.85					
28.15					
28.35					
28.65					
28.85					
29.15					
29.35					
29.65					
29.85					
30.15					
30.35					
30.65					
30.85					
31.15					
31.35					
31.65					
31.85					
32.15					
32.35					
32.65					
32.85					
33.15					
33.35					
33.65					
33.85					
34.15					
34.35					
34.65					
34.85					
35.15					
35.35					
35.65					
35.85					
36.15					
36.35					
36.65					
36.85					
37.15					
37.35					
37.65					
37.85					
38.15					
38.35					
38.65					
38.85					
39.15					
39.35					
39.65					
39.85					
40.15					
40.35					
40.65					
40.85					
41.15					
41.35					
41.65					
41.85					
42.15					
42.35					
42.65					
42.85					
43.15					
43.35					
43.65					

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）
3.65	P-1	⊖	細粒分含有率
3.95			
5.15	P-2	⊖	細粒分含有率
5.45			
12.15	P-3	⊖	細粒分含有率
12.45			

掘進月日：12/10、12/11、12/12、12/13、12/14、12/17

ボーリング柱状図

調　査　名　（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo 301228-3

ボーリング名	No.J	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外	北緯	34° 44' 48.79"
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課	調査期間	平成 30年 12月 21日 ～ 30年 12月 28日	東経	135° 28' 13.58"
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人 [redacted]	コア鑑定者 [redacted]	ボーリング責任者 [redacted]
孔口標高	TP +1.70m	角度	180 上 90 下 0 0	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90 0	使用機種	試錐機	YBM-05	ハンマー落下用具	自動落下
総掘進長	43.50m								エンジン	NFAD8	ポンプ	V-6

標尺(m)	標高(m)	層厚(m)	深度(m)	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	0.70	1.00	1.00	盛土(砂)	茶灰			微細～細砂主体
	0.30	0.40	1.40	盛土(砂質粘土)	茶灰			微細～細砂全体に多く混入 砕石不規則に混入
	-1.10	1.40	2.80	シルト質砂	暗灰	非常に緩い		細～中砂主体 シルト全体に多く混入　含水中
	-1.80	0.70	3.50	シルト混り砂	暗灰	緩い		細～中砂主体 シルト全体に混入　含水中
	-2.90	1.10	4.60	砂	暗灰	中ぐらい		細～中砂主体 細礫点在　含水中
	-4.30	1.40	6.00	砂質シルト	暗灰		軟らかい	細砂全体に多く混入 貝殻片少量混入 中～高塑性
	-9.10	4.80	10.80	シルト質粘土	暗灰		非常に軟らかい～軟らかい	微細砂少量混入、 GL-10.30m付近 ブロック状に挟む 中～高塑性
	-9.45	0.35	11.15	シルト混り礫混り砂	暗灰			細～中砂主体　シルト全体に混入 φ2～10mm位の礫混入　含水中
	-10.75	1.30	12.45	砂混り粘土	暗灰		中位～硬い	微細砂全体に混入 低～中塑性
	-13.15	2.40	14.85	砂礫	暗灰	密な～非常に密な		φ2～35mm位の礫主体 マトリックスは中～粗砂 含水小～中
	-13.80	0.65	15.50	砂混り粘土	暗灰		非常に硬い	微細砂不規則に混入 中塑性
	-14.25	0.45	15.95	シルト質砂	暗灰	中ぐらい		微細～細砂主体 シルト全体に多く混入　含水中
	-14.90	0.65	16.60	砂質シルト	暗灰		硬い	微細砂全体に多く混入　中塑性
	-15.30	0.40	17.00	シルト混り砂	暗灰	非常に密な		微細～細砂主体 シルト全体に混入　含水中
	-15.80	0.50	17.50	砂	暗灰	密な		微細～細砂主体　含水小～中
	-16.75	0.95	18.45	シルト混り砂	暗灰	密な		微細～細砂主体 シルト全体に混入　含水小～中
	-18.40	1.65	20.10	粘土	暗灰		硬い～非常に硬い	微細砂少量混入 中塑性
	-19.25	0.85	20.95	砂	灰	非常に密な		細～中砂主体 含水小
	-20.80	1.55	22.50	礫混り砂	灰	非常に密な		細～中砂主体 φ2～15mm位の礫混入 含水小～中
	-21.25	0.45	22.95	砂質シルト	暗灰		硬い	微細砂全体に多く混入　中塑性
	-23.90	2.65	25.60	粘土	暗灰		中位	腐植物少量混入 中塑性
	-24.80	0.90	26.50	砂質粘土	暗灰		硬い	微細砂全体に多く混入　低塑性
	-25.75	0.95	27.45	シルト混り砂	灰	密な～非常に密な		微細～細砂主体 シルト不規則に混入　含水中
	-26.80	1.05	28.50	シルト質砂	暗灰	中ぐらい～密な		微細～細砂主体 シルト全体に多く混入 含水中
	-27.30	0.50	29.00	砂質シルト	暗灰		非常に硬い	微細砂全体に多く混入　低塑性
	-33.95	6.65	35.65	粘土	暗灰		硬い～非常に硬い	微細砂少量混入 低塑性
	-34.65	0.70	36.35	砂質粘土	暗灰		硬い	微細砂全体に多く混入 低～中塑性
	-35.65	1.00	37.35	砂	灰	非常に密な		微細～細砂主体 含水小～中
	-36.40	0.75	38.10	砂質粘土	暗灰		硬い	微細砂全体に多く混入 低塑性
	-37.25	0.85	38.95	砂	灰	非常に密な		微細～細砂主体　含水小
	-38.10	0.85	39.80	粘土	暗緑灰		非常に硬い	腐植物混入 低～中塑性
	-38.45	0.35	40.15	砂	灰			微細～細砂主体 シルト少量混入　含水中
	-38.80	0.35	40.50	砂質粘土	暗灰		固結した	微細砂全体に多く混入　低～中塑性
	-40.40	1.60	42.10	粘土	暗灰		非常に硬い	微細砂少量混入 低塑性
	-40.75	0.35	42.45	砂	暗灰	非常に密な		微細～細砂主体 シルト少量混入　含水小
	-41.15	0.40	42.85	シルト混り砂	暗灰			微細～細砂主体 シルト不規則に混入　含水中
	-41.60	0.45	43.30	粘土	暗灰			微細砂少量混入　低塑性
				砂礫	灰			φ2～20mm位の礫主体 マトリックスは細砂主体　含水中

孔内水位(m)／測定月日：12/22 9:10

標準貫入試験

深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)
1.65	1	1	1	3
1.95	1	1	1	30
2.25	2	2	2	30
2.55	2	3	3	30
2.85	4	5	6	30
3.15	5	5	6	30
3.45	7	8	7	30
3.75	15	15	15	30
4.05	15	15	15	30
4.35	15	15	15	30
4.65	15	15	15	30
4.95	ハンマー自沈			30
5.25	ハンマー自沈			30
5.55	ハンマー自沈			30
5.85	ハンマー自沈			30
6.15	ハンマー自沈			30
6.45	ハンマー自沈			30
6.75	ハンマー自沈			30
7.05	ハンマー自沈			30
7.35	ハンマー自沈			30
7.65	ハンマー自沈			30
7.95	ハンマー自沈			30
8.25	ハンマー自沈			30
8.55	ハンマー自沈			30
8.85	ハンマー自沈			30
9.15	ハンマー自沈			30
9.45	15	15	1	30
9.75	1	1	2	30
10.05	1	2	3	30
10.35	2	2	2	30
10.65	2	2	2	30
10.95	2	3	3	30
11.25	12	15	16	30
11.55	13	17	18	30
11.85	17	18	19	30
12.15	18	19	23	30
12.45	19	23	6	30
12.75	4	5	6	30
13.05	6	7	8	30
13.35	3	4	4	30
13.65	13	17	20	30
13.95	12	13	14	30
14.25	13	12	14	30
14.55	11	12	13	30
14.85	3	4	4	30
15.15	4	4	3	30
15.45	4	5	6	30
15.75	17	21	22	30
16.05	14	17	20	30
16.35	20	22	19	30
16.65	21	19	20	30
16.95	14	18	20	30
17.25	3	3	3	30
17.55	2	2	3	30
17.85	2	2	2	30
18.15	2	2	2	30
18.45	2	2	2	30
18.75	2	2	2	30
19.05	2	2	2	30
19.35	3	3	3	30
19.65	3	3	4	30
19.95	28	32	6	30
20.25				16
20.55	10	18	17	45
20.85	9	9	12	30
21.15	7	8	11	30
21.45	5	5	5	30
21.75	4	5	5	30
22.05	4	5	5	30
22.35	3	4	3	30
22.65	3	3	3	30
22.95	3	3	3	30
23.25	4	4	4	30
23.55	3	4	5	30
23.85	3	4	4	30
24.15	3	3	4	30
24.45	4	5	5	30
24.75	4	5	5	30
25.05	3	4	4	30
25.35	4	4	4	30
25.65	4	6	21	30
25.95	17	18	22	30
26.25	19	22	8	30
26.55	4	5	5	30
26.85	20	40	7	30
27.15				17
27.45	19	24	11	60
27.75	5	5	9	30
28.05	5	7	10	30
28.35	9	10	11	30
28.65	5	5	6	30
28.95	5	6	7	30
29.25	5	6	6	30
29.55	20	25	15	30
29.85	9	10	11	30
30.15	8	9	20	30
30.45				30
30.75				30
31.05				30
31.35				30
31.65				30
31.95				30
32.25				30
32.55				30
32.85				30
33.15				30
33.45				30
33.75				30
34.05				30
34.35				30
34.65				30
34.95				30
35.25				30
35.55				30
35.85				30
36.15				30
36.45				30
36.75				30
37.05				30
37.35				30
37.65				30
37.95				30
38.25				30
38.55				30
38.85				30
39.15				30
39.45				30
39.75				30
40.05				30
40.35				30
40.65				30
40.95				30
41.25				30
41.55				30
41.85				30
42.15				30
42.45				30
42.75				30
43.05				30
43.35				30
43.45				30

N 値

原位置試験　深度(m)　試験名および結果

試料採取　深度(m)　試料番号　採取方法

室内試験（　）

掘進月日：12/21、12/24、12/25、12/26、12/27、12/28

ボーリング柱状図

調　査　名　（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo 310105-1

ボーリング名	No.K	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外	北緯	34° 44' 47.75"
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課	調査期間	平成 30年 12月 28日 ～ 31年 1月 5日	東経	135° 28' 13.09"
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]
コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]		
孔口標高	TP +1.79m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
地盤勾配	鉛直 90° 水平0° 0°	使用機種			
総掘進長	20.50m	試錐機	KR-100	ハンマー落下用具	自動落下
エンジン	NFAD8	ポンプ	V-6		

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	0.69	1.10	1.10		盛土(シルト混り礫混り砂)	茶灰			中～粗砂主体 シルト全体に混入 φ2～30mm位の礫混入 含水小
	-0.06	0.75	1.85		砂質シルト	茶灰			細砂全体に多く混入　腐植物混入
2	-0.66	0.60	2.45		砂	茶灰	中ぐらい		中砂主体　シルト少量混入 細礫点在　含水小
	-0.96	0.30	2.75		シルト混り砂	青灰			細砂主体　所々シルト混入　含水小
3					礫混り砂	青灰	中ぐらい		粗砂主体 φ2～40mm位の礫混入、 GL-3.70～4.00m 密集して分布 含水中
4	-2.96	2.00	4.75						
5	-3.41	0.45	5.20		砂質シルト	暗青灰			細砂全体に多く混入 腐植物及び貝殻片混入
6	-4.21	0.80	6.00		砂混りシルト	暗青灰		軟らかい	所々細砂混入 貝殻片混入
	-4.96	0.75	6.75		砂質シルト	青灰		軟らかい	細砂全体に多く混入　貝殻片混入
7					砂混りシルト	青灰		非常に軟らかい	所々細砂混入 腐植物及び貝殻片混入
8	-6.21	1.25	8.00						
9	-8.21	2.00	10.00		粘土	青灰		非常に軟らかい	GL-8.80m以深 細砂少量混入 腐植物及び貝殻片混入
10	-8.66	0.45	10.45		礫混りシルト質粘土	暗青灰		非常に軟らかい	φ2～40mm位の礫混入　貝殻片混入
11	-9.56	0.90	11.35		砂礫	暗青灰	中ぐらい		φ2～40mm位の礫主体 マトリックスは細～粗砂 上部シルト少量混入　含水小
	-9.96	0.40	11.75						
12	-10.31	0.35	12.10		有機質シルト	暗茶灰			腐植物全体に多く混入　中塑性
					礫混り粘土	青灰			φ2～25mm位の礫混入　腐植物混入
13					砂礫	青灰	密な～非常に密な		φ2～90mm位の礫～玉石主体 マトリックスは中～粗砂 シルト少量混入、 GL-15.00～15.15m 層状に挟む 含水小
14									
15	-13.86	3.55	15.65						
	-14.11	0.25	15.90		砂	青灰			中砂主体　シルト少量混入 細礫点在　含水小
16	-14.46	0.35	16.25		シルト質砂	茶灰			細砂主体　シルト全体に多く混入 含水小
17					シルト混り砂	淡灰～青灰	密な～非常に密な		中砂主体 GL-16.45m以深 所々シルト混入 上部及びGL-17.00m以深 細礫点在 含水小
18	-16.81	2.35	18.60						
19	-17.71	0.90	19.50		シルト質砂	青灰	緩い～中ぐらい		細砂主体 シルト全体に多く混入 腐植物混入 含水小
20	-18.06	0.35	19.85		砂混りシルト	青灰			所々細砂混入　腐植物混入
	-18.21	0.15	20.00						
	-18.56	0.35	20.35		砂質粘土	青灰			細砂全体に多く混入
	-18.71	0.15	20.50						
21					粘土	青灰			細砂少量混入　腐植物混入
					シルト混り砂	青灰			細砂主体 所々シルト混入　含水小

孔内水位(m)／測定月日：12/28 2.19

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.65	1	2	3	6／30	6
1.95	4	5	5	14／30	14
2.45	3	5	6	14／30	14
2.95	5	6	6	17／30	17
3.45	7	7	7	21／30	21
3.95	8	8	9	25／30	25
4.45	2	1	1	4／30	4
4.95	1／30			1／30	1
5.45	1／15	1／15		2／30	2
5.95	1／16	1／14		2／30	2
6.45	1／30			1／30	1
6.95	0／37	1／13		1／50	1
7.00	ハンマー自沈			0／50	0
7.50	ハンマー自沈			0／50	0
8.00	ハンマー自沈			0／50	0
8.50	ハンマー自沈			1／50	1
9.00	2／33	2／22		4／45	2
9.45	0／27	1／13		1／35	1
9.85	4	3	6	12／50	12
10.00	6	4	2／15	12／30	10
10.50	1	2		3／35	6
10.95	9	11	13	33／30	33
11.15	12	17	17	46／30	46
11.50	12	13	14	39／30	39
11.95	20	15	14	49／30	49
12.15	18	17	20	55／30	55
12.45	13	13	16	42／30	42
12.95	21	21	18	64／28	64
13.15	9	11	8／10	30／30	30
13.45	7	23	19	49／30	49
13.95	20	31	9／5	72／25	72
14.15	21	23	16／6	69／26	69
14.45	15	10	19	44／30	44
14.95	16	14	24	54／30	54
15.15	7	7	6	20／30	20
15.45	2	3	3	8／30	8
15.95	3	4	5	12／30	12
16.15	4	4	5	13／30	13
16.45					
16.95					
17.15					
17.45					
17.65					
17.95					
18.15					
18.45					
18.95					
19.15					
19.45					
19.95					
20.15					
20.45					

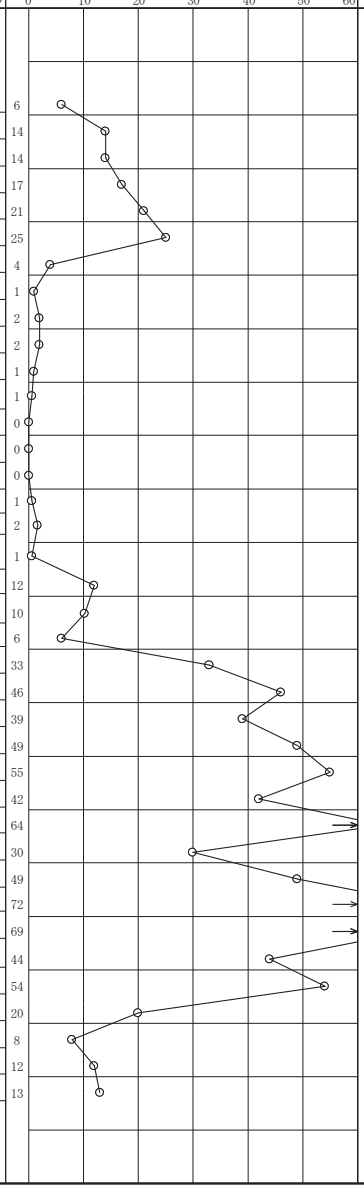

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
						12/28
						1/4
						1/5

ボーリング柱状図

調　査　名　（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo 310108-2

ボーリング名	No.L	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外	北緯	34° 44’ 47.70”
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課	調査期間	平成 31年 1月 5日 ～ 31年 1月 8日	東経	135° 28’ 14.43”
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]
コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]		
孔口標高	TP +1.82m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
地盤勾配	鉛直 90° 水平 0° 0°	使用機種			
総掘進長	20.50m	試錐機	KR-100	ハンマー落下用具	自動落下
エンジン	NFAD8	ポンプ	V-6		

標尺(m)	標高(m)	層厚(m)	深度(m)	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	0.62	1.20	1.20	盛土(シルト質砂礫)	茶灰			φ2～40mm位の礫主体 マトリックスは中～粗砂 所々シルト多く混入　含水小
	0.32	0.30	1.50	砂混りシルト	茶灰			中砂全体に混入　細礫点在
2	-0.13	0.45	1.95	シルト質砂	茶灰	緩い		GL-1.85mまで 細砂主体、 以深 中砂主体 シルト全体に多く混入　含水小
3	-2.03	1.90	3.85	礫混りシルト質砂	茶灰～暗茶灰	緩い		粗砂主体 所々シルト多く混入 φ2～15mm位の礫混入 GL-2.10mまで 最大φ40mm位の礫分布　含水小
4	-3.13	1.10	4.95	シルト混り礫混り砂	暗青灰	中ぐらい		中～粗砂主体 シルト及びφ2～10mm位の礫混入 含水小
5								
6	-4.68	1.55	6.50	砂質シルト	青灰～暗青灰		非常に軟らかい～軟らかい	細砂全体に多く混入 GL-6.10m以深 腐植物混入
7	-5.63	0.95	7.45	砂混りシルト	青灰		非常に軟らかい	所々細砂混入 腐植物及び貝殻片混入
8	-6.18	0.55	8.00	砂質シルト	青灰		非常に軟らかい	所々細砂多く混入 腐植物及び貝殻片混入
9	-7.68	1.50	9.50	砂混り粘土質シルト	青灰		非常に軟らかい	所々細砂混入 腐植物及び貝殻片混入
10	-8.78	1.10	10.60	シルト質粘土	暗青灰		非常に軟らかい	細砂少量混入 腐植物及び貝殻片混入
	-8.98	0.20	10.80					
11	-9.48	0.50	11.30	礫混りシルト	暗青灰			φ2～10mm位の礫及び腐植物混入
	-9.83	0.35	11.65					
12	-10.33	0.50	12.15	シルト質粘土	暗茶灰		非常に軟らかい	細砂少量混入　腐植物混入
	-11.13	0.80	12.95	シルト	暗茶灰			細砂少量混入 腐植物及び貝殻片混入
13	-11.43	0.30	13.25	有機質シルト	暗茶灰			腐植物全体に多く混入 細砂少量混入
14				粘土	青灰		中位～硬い	GL-12.85mまで 細砂少量混入 以深 φ2～10mm位の礫点在 層全体に腐植物混入
15				礫混りシルト質砂	青灰			中～粗砂主体　シルト多く混入 φ2～15mm位の礫混入　含水小
	-13.53	2.10	15.35	砂礫	青灰	非常に密な		φ2～90mm位の礫～玉石主体 マトリックスは粗砂主体 含水小
	-13.98	0.45	15.80					
16				粘土	青灰			細砂少量混入　腐植物混入
	-14.68	0.70	16.50	砂	青灰	非常に密な		細砂主体 上部シルト少量混入　含水小
17	-16.03	1.35	17.85	シルト質砂	青灰	中ぐらい～密な		細砂主体 所々シルト多く混入 含水小
18				砂	青灰	中ぐらい～密な		細砂主体 シルト少量混入 含水小
19	-17.53	1.50	19.35					
20	-18.43	0.90	20.25	砂混り粘土	暗青灰			細砂全体に混入 腐植物混入
	-18.68	0.25	20.50	粘土質砂	青灰			細砂主体 粘土全体に多く混入　含水小

孔内水位(m)／測定月日：1/5 2.26

標準貫入試験

深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値
1.65	2	1	1	4／30	4
1.95	2	3	2	5／30	7
2.15	1	2	3	6／30	6
2.45	3	3	1	7／30	7
2.65	1	1	2	4／30	4
2.95	7	8	7	22／30	22
3.15	5	5	3	13／30	13
3.45	1／20	1／15		2／35	2
3.65	1／22	1／13		2／35	2
3.95	1／16	1／14		2／30	2
4.15	1／35			1／35	1
4.45	1／25	1／25		1／50	1
4.65	ハンマー自沈			0／50	0
4.95	ハンマー自沈			0／45	0
5.15	0／25	1／25		1／50	1
5.45	0／20	1／30		1／50	1
5.65	ハンマー自沈			0／45	0
5.95	1／35			1／35	1
6.15	ハンマー自沈			0／50	0
6.45	1／35	1／25		2／45	1
6.65	2	2	2	6／30	6
6.95	3	4	4	11／30	11
7.15	3	11	15	29／30	29
7.45	14	17	24	55／30	55
7.65	21	21	18	60／30	67
7.95	22	23	15／7	60／27	67
8.15	13	11	5	29／30	29
8.45	4	8	28	40／30	40
8.65	16	20	24	60／30	67
8.95	6	8	7	21／30	21
9.15	10	16	15	41／30	41
9.45	3	6	8	17／30	17
9.65	3	6	11	20／30	20
9.95	9	12	18	39／30	39
10.15	4	3	2	9／30	9
10.45	4	6	7	17／30	17
10.65					
10.95					
11.15					
11.45					
11.65					
11.95					
12.15					
12.45					
12.65					
12.95					
13.15					
13.45					
13.65					
13.95					
14.15					
14.45					
14.65					
14.95					
15.15					
15.45					
15.65					
15.95					
16.15					
16.45					
16.65					
16.95					
17.15					
17.45					
17.65					
17.95					
18.15					
18.45					
18.65					
18.95					
19.15					
19.45					
19.65					
19.95					
20.15					
20.45					

原位置試験

深度(m)	試験名および結果
5.40	プレッシャーメーター

試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験(　)	掘進月日
2.65	P-1	⊖	細粒分含有率	
2.95				
3.15	P-2	⊖	細粒分含有率	
3.45				
4.65	P-3	⊖	細粒分含有率	
4.95				1/5
8.50	T-1	Ⓣ	物理一軸	
9.00				
13.15	P-4	⊖	細粒分含有率	1/7
13.25				
19.50	D-1	Ⓓ	物理圧密	
20.00				1/8

ボーリング柱状図

調査名	（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託
事業・工事名	
ボーリングNo	

シートNo 310107-2

ボーリング名	No.M	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外			北緯	34° 44' 49.04"
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課			調査期間	平成 30年 12月 28日 ～ 31年 1月 7日	東経	135° 28' 16.25"
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	TP +1.76m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種	試錐機	0K-2	ハンマー落下用具	自動落下
総掘進長	20.50m								エンジン	NFAD8	ポンプ	V-6

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	1.46	0.30	0.30	盛土（シルト混り礫混り砂）	褐灰			細～粗砂混成　シルト全体に混入 φ2～25mm位の礫混入
	1.16	0.30	0.60					
1	0.66	0.50	1.10					
				盛土（砂質粘土）	青灰			微細～中砂不規則に多く混入 細礫点在　中塑性
	-0.19	0.85	1.95	盛土（砂混り粘土）	青灰			所々細～粗砂混入　低塑性
2								
				砂	灰	中ぐらい		細～中砂主体　含水大 下部シルト帯状に少量挟む
3	-1.49	1.30	3.25					
	-1.79	0.30	3.55	シルト質砂	灰	緩い		細～粗砂混成 シルト全体に多く混入、 GL-2.60～2.85m 帯状に挟む 含水中～大
4								
				シルト混り礫混り砂	灰			細～粗砂混成　含水大 シルト及びφ2～25mm位の礫混入
	-3.09	1.30	4.85					
5				シルト質砂	灰	非常に緩い		細～粗砂混成　含水大 シルト全体に多く混入、 所々帯状に挟む
6				砂質シルト	灰		非常に軟らかい～軟らかい	微細～細砂全体に多く混入 所々中～粗砂スポット状に挟む 貝殻片少量混入 中～高塑性
7	-5.39	2.30	7.15					
8				砂混りシルト	灰～暗緑灰～暗褐灰		非常に軟らかい～軟らかい	GL-7.60mまで 細～中砂不規則に混入、中塑性 GL-7.60m以深 微細～細砂不規則に混入、貝殻片混入、高塑性 GL-10.50m以深 腐植物混入
9								
10								
11	-9.59	4.20	11.35					
12	-10.59	1.00	12.35	砂混り粘土	灰		中位	微細～細砂不規則に混入 腐植物混入　中塑性
	-11.14	0.55	12.90	砂質粘土	灰			微細～細砂全体に多く混入　中塑性
13	-11.59	0.45	13.35	シルト質砂	灰			微細～中砂混成 シルト全体に多く混入　含水小
	-11.94	0.35	13.70	シルト混り砂	灰			細～中砂主体 シルト不規則に混入　含水小
14				砂礫	灰	密～非常に密な		φ2～15mm位の礫主体 φ20～40mm位の礫点在 マトリックスは細～粗砂 GL-14.35m以深 シルト不規則に少量混入 含水大
15	-13.59	1.65	15.35					
	-14.04	0.45	15.80	砂	灰			微細～中砂混成 シルト不規則に少量混入　含水小
16				砂礫	灰	非常に密な		φ2～25mm位の礫主体 マトリックスは細～粗砂 含水中
17	-15.14	1.10	16.90					
	-15.49	0.35	17.25	粘土質砂	灰			微細～細砂主体 粘土全体に多く混入　含水小
18				シルト質粘土	灰～暗青灰		硬い	微細～細砂不規則に少量混入 腐植物混入 中塑性
19								
20	-18.74	3.25	20.50					

孔内水位(m)／測定月日：12/28 1.50

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.65	4	4	5	13/30	13
1.95	2	2	2	6/30	6
2.15	1	1	2	4/30	4
2.45					
2.65	2	4	4	10/30	10
2.95	2	2	1	5/30	5
3.15					
3.45					
3.65	1	1	1	2/30	2
3.95	1	1	1	3/30	3
4.15	15/1	15/1			
4.45					
4.65					
4.95					
5.15	20/1	15/1		35/2	2
5.50					
5.65	20/1	15/1		35/2	2
6.00					
6.15	20/1	15/1		35/2	2
6.50					
6.65	20/1	1	1	30/2	2
6.95					
7.15	0	1		30/2	2
7.45					
7.65	0	25/1		35/1	1
8.00					
8.15	0	25/1		35/1	1
8.50					
8.65		20/1		30/1	1
8.95					
10.15	30/1			30/1	1
10.45					
10.65	20/1	20/1		40/2	2
11.05					
11.15	20/1	1	2	30/2	2
11.45					
11.65	1	1	2	30/4	4
11.95					
12.15	2	2	3	30/4	4
12.45					
12.65	2	4	8	30/7	7
12.95					
13.15	13	17	25	30/14	14
13.45					
13.65	22	15	15	30/55	55
13.95					
14.15	13	15	15	30/52	52
14.45					
14.65	14	16	19	30/43	43
14.95					
15.15	15	17	19	30/49	49
15.45					
15.65	13	17	22	30/51	51
15.95					
16.15	16	18	15	30/52	52
16.45					
16.65	4	4	3	30/49	49
16.95					
17.15				30/11	11
17.45					
18.65	3	3	4	10/30	10
18.95					
19.15	3	4	4	11/30	11
19.45					
19.65	4	4	3	11/30	11
19.95					
20.15	3	4	5	12/30	12
20.45					

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果
5.30	プレッシャーメータ

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
2.65	P-1	Ⓒ	細粒分含有率	
2.95				
3.25	P-2	Ⓒ	細粒分含有率	
3.45				
3.65	P-3	Ⓒ	細粒分含有率	
3.95				
4.15	P-4	Ⓒ	細粒分含有率	12/28
4.45				
9.00				
9.85	T-1	Ⓣ	物理一軸	1/4
13.15				
13.35	P-5	Ⓒ	細粒分含有率	
13.45	T-6	Ⓣ	物理一軸	
13.95				
17.60				1/5
18.15	D-1	Ⓓ	物理圧密	
				1/7

ボーリング柱状図

調　査　名　（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo 310107-3

ボーリング名	No.N	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外			北緯	34° 44’ 48.55”
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課			調査期間	平成 31年 1月 4日 ～ 31年 1月 7日	東経	135° 28’ 16.79”
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	TP +1.75m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種	試錐機 YBM-05 / ハンマー落下用具 自動落下 / エンジン NFAD8 / ポンプ V-6
総掘進長	20.50m								

標尺(m)	標高(m)	層厚(m)	深度(m)	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	1.05	0.70	0.70	盛土(礫混り砂)	茶灰			細～粗砂混成 φ2～20mm位の礫混入
1	0.35	0.70	1.40	盛土(シルト混り礫混り砂)	暗灰			細～粗砂混成　シルト全体に混入 φ2～10mm位の礫混入
	-0.25	0.60	2.00					
2	-0.75	0.50	2.50	盛土(砂質粘	暗灰			微細砂全体に多く混入　中塑性
3	-1.25	0.50	3.00	盛土(礫混り砂)	暗灰	非常に緩い		細～粗砂混成　細礫点在　含水大
				シルト混り砂	暗灰	緩い		微細～細砂主体 シルト不規則に混入　含水中
4	-3.20	1.95	4.95	シルト質砂	暗灰	非常に緩い～緩い		微細～細砂主体 シルト全体に多く混入 含水中～大
5								
6				砂質粘土	暗灰		軟らかい	細砂全体に多く混入 高塑性
7	-5.75	2.55	7.50					
8								
9								
10				粘土	暗灰		非常に軟らかい～中位	貝殻片少量混入 GL-12.00m以深 微細砂少量混入 中塑性
11								
12	-11.10	5.35	12.85					
13								
14				砂礫	暗灰～灰	密な～非常に密な		φ2～35mm位の礫主体 マトリックスは細～中砂 含水中
15	-13.35	2.25	15.10					
	-13.85	0.50	15.60	砂	灰	密な		微細～細砂主体　含水中
16				粘土	暗灰		硬い	微細砂少量混入 中塑性
17	-15.20	1.35	16.95					
	-15.60	0.40	17.35	シルト質砂	暗灰			微細～細砂主体 シルト全体に多く混入　含水中
18								
19				粘土	暗灰		中位～硬い	微細砂少量混入 中塑性
20	-18.75	3.15	20.50					

孔内水位(m)／測定月日：1/5 1.80

標準貫入試験

深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値
1.65	1	1	1	3／30	3
1.95	1	1			
2.15	1／15	1／15		3／30	2
2.45	1	2	3	6／30	6
2.65	2	2	2	6／30	6
2.95					
3.15	1	1	1	3／30	3
3.45	1	1	2	4／30	4
3.65	1	1	1	3／30	3
3.95					
4.15	1	1	1	3／30	3
4.45	1	1		2／30	2
4.65	1／15	1／15		2／30	2
4.95	1／15	1／15		2／30	2
5.15	1／15	1／15	1	3／30	3
5.45	1	1			
5.65	1／15	1／15		2／30	2
5.95					
6.15	1／15	1／15		2／30	2
6.45	1／15	1／15		2／30	2
6.65	1	1	1	3／30	3
6.95					
7.15	ハンマー自沈			0／30	0
7.45	ハンマー自沈			0／30	0
7.65	ハンマー自沈			0／30	0
7.95	ハンマー自沈			0／30	0
8.15	ハンマー自沈			0／30	0
8.45	ハンマー自沈			0／30	0
8.65	ハンマー自沈			0／30	0
8.95					
9.15	ハンマー自沈			0／30	0
9.45	ハンマー自沈			0／30	0
9.65	1／30	1／30		1／30	1
9.95					
10.15	1／15	1／15	1	2／30	2
10.45	1	1	2	3／30	3
10.65	1	2	15	18／30	4
10.95					
11.15	14	17	15	46／30	18
11.45	15	21	18	54／30	46
11.65	15	18	17	50／30	54
11.95					
12.15	23	37		60／20	50
12.45					
12.65	12	14	14	40／30	90
12.95					
13.15	4	4	4	12／30	40
13.45	4	4	4	12／30	12
13.65	4	5	4	13／30	12
13.95					
14.15	6	5	3	14／30	13
14.45	2	2	2	6／30	14
14.65	2	3	3	8／30	6
14.95					
15.15	2	3	3	8／30	8
15.45	3	2	3	8／30	8
15.65	3	3	3	9／30	8
15.95					
16.15	3	3	4	10／30	9
16.45					
16.65					10
16.95					
17.15					
17.45					
17.65					
17.95					
18.15					
18.45					
18.65					
18.95					
19.15					
19.45					
19.65					
19.95					
20.15					
20.45					

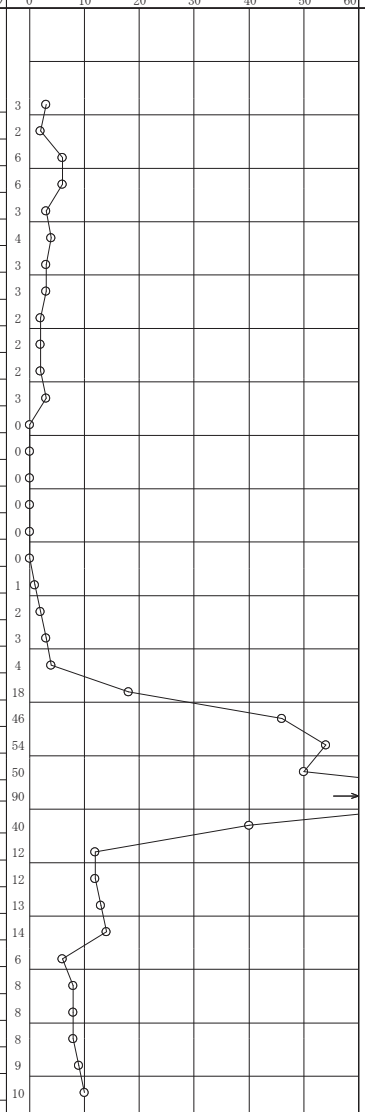

原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
						1/4
						1/5
						1/7

ボーリング柱状図

調査名	（仮称）北校、南部コラボセンター建設に伴う地質調査委託
事業・工事名	
ボーリングNo	
シートNo	310108-3

ボーリング名	No.0	調査位置	豊中市庄内幸町4丁目5番地外	北緯	34° 44’ 47.48”
発注機関	豊中市資産活用部施設整備課	調査期間	平成 31年 1月 7日 ～ 31年 1月 8日	東経	135° 28’ 16.67”
調査業者名	[redacted]	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]
コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]		
孔口標高	TP +1.81m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
地盤勾配	鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種			
総掘進長	20.50m	試錐機	YBM-05	ハンマー落下用具	自動落下
エンジン	NFAD8	ポンプ	V-6		

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	1.66	0.15	0.15	盛土(砂)	茶灰			細～中砂主体　細礫点在
1	0.71	0.95	1.10	盛土(粘土混り砂)	茶灰			細～中砂主体　所々粘土混入
2	-0.44	1.15	2.25	盛土(砂混り粘土)	青茶灰～暗青灰		非常に軟らかい	細～中砂全体に混入
3	-2.09	1.65	3.90	盛土(粘土混り砂)	暗青灰～暗灰	緩い		上部細～中砂主体 下部細～粗砂混成 粘土不規則に混入　含水小
4	-2.64	0.55	4.45	盛土(砂質粘	暗灰		軟らかい	細～粗砂不規則に多く混入
	-2.99	0.35	4.80	盛土(粘土混り砂)	暗灰			細～粗砂混成 粘土不規則に混入　含水小
5								
6				砂質シルト	暗灰		軟らかい	細砂全体に多く混入
7	-5.44	2.45	7.25					
8	-6.54	1.10	8.35	砂混りシルト	暗灰		非常に軟らかい	細～中砂シーム状に挟む
9				シルト	暗灰～暗緑灰		非常に軟らかい～軟らかい	概ね均質 所々細砂少量混入
10	-9.09	2.55	10.90					
11				粘土	暗灰～緑灰～暗緑灰		軟らかい～硬い	概ね均質 上部腐植物混入 GL-12.30～12.40m 微細砂挟む 低～中塑性
12								
13	-12.09	3.00	13.90					
14	-13.04	0.95	14.85	砂礫	灰	非常に密な		φ2～30mm位の礫主体 マトリックスは中～粗砂　含水中
15	-13.24	0.20	15.05	粘土混り砂	灰			細砂主体　粘土不規則に混入 含水小～中
16				砂	灰	中ぐらい～密な		細～中砂主体 所々粘土少量混入 含水小～中
17	-15.19	1.95	17.00					
18	-16.54	1.35	18.35	粘土	暗灰～暗緑灰		硬い	均質 中塑性
	-17.04	0.50	18.85	粘土混り砂	暗灰			細砂主体　粘土不規則に混入 含水小～中
19				粘土	暗灰～暗青灰		硬い～非常に硬い	均質 所々腐植物混入
20	-18.69	1.65	20.50					

孔内水位(m)／測定月日：1/7 1.30

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.50	0	1	1	2	
1.90	5	20	15	40	2
2.15	1	3	3	30	
2.45	1	1	2	30	7
2.65	2	3	2	30	4
2.95	2	1	2	30	7
3.15	1	1		30	
3.45	5	2	1	30	5
3.65	15	15		30	
3.95	5	2	1	30	2
4.15	1	1		30	
4.45	15	15		30	8
4.65	1	1	1	30	
4.95	15	15		30	2
5.15	1	1	1	30	
5.45	1	1		30	3
5.65	1	15	1	35	
5.95	15	15		30	3
6.15	1	1	1	40	
6.45	15	15		40	2
6.65	0	1	1	40	
6.95	5	1	20	35	2
7.00	1	1		35	
7.40	15	20		35	2
7.65	1	1		30	
7.95	15	15		30	2
8.15	1	1		40	
8.45	25	15		40	2
8.65				0	
8.95	ハンマー自沈			30	0
9.15				30	
9.45	ハンマー自沈			30	0
9.65	1	1	1	30	
9.95	15	15		30	2
10.15	1	1	1	30	
10.45	1	2	2	30	3
10.65	2	4	5	30	5
10.95	3	4	4	30	11
11.15	2	2	3	30	11
11.45	2	3	6	30	7
11.65	20	22	18	30	11
11.95	36	20	7	25	67
12.15			5	25	72
12.45	8	6	8	25	
12.65	7	9	8	30	22
12.95	12	8	8	30	24
13.15	12	13	13	30	28
13.45	3	4	4	30	38
13.65	3	3	4	30	11
13.95	2	2	8	30	10
14.15	10	7	3	30	12
14.45	2	3	3	30	20
14.65	3	3	5	30	8
14.95	5	5	6	30	11
15.15				30	16
15.45					
15.65					
15.95					
16.15					
16.45					
16.65					
16.95					
17.15					
17.45					
17.65					
17.95					
18.15					
18.45					
18.65					
18.95					
19.15					
19.45					
19.65					
19.95					
20.15					
20.45					

N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
						1/7
						1/8

1.2　調査位置図

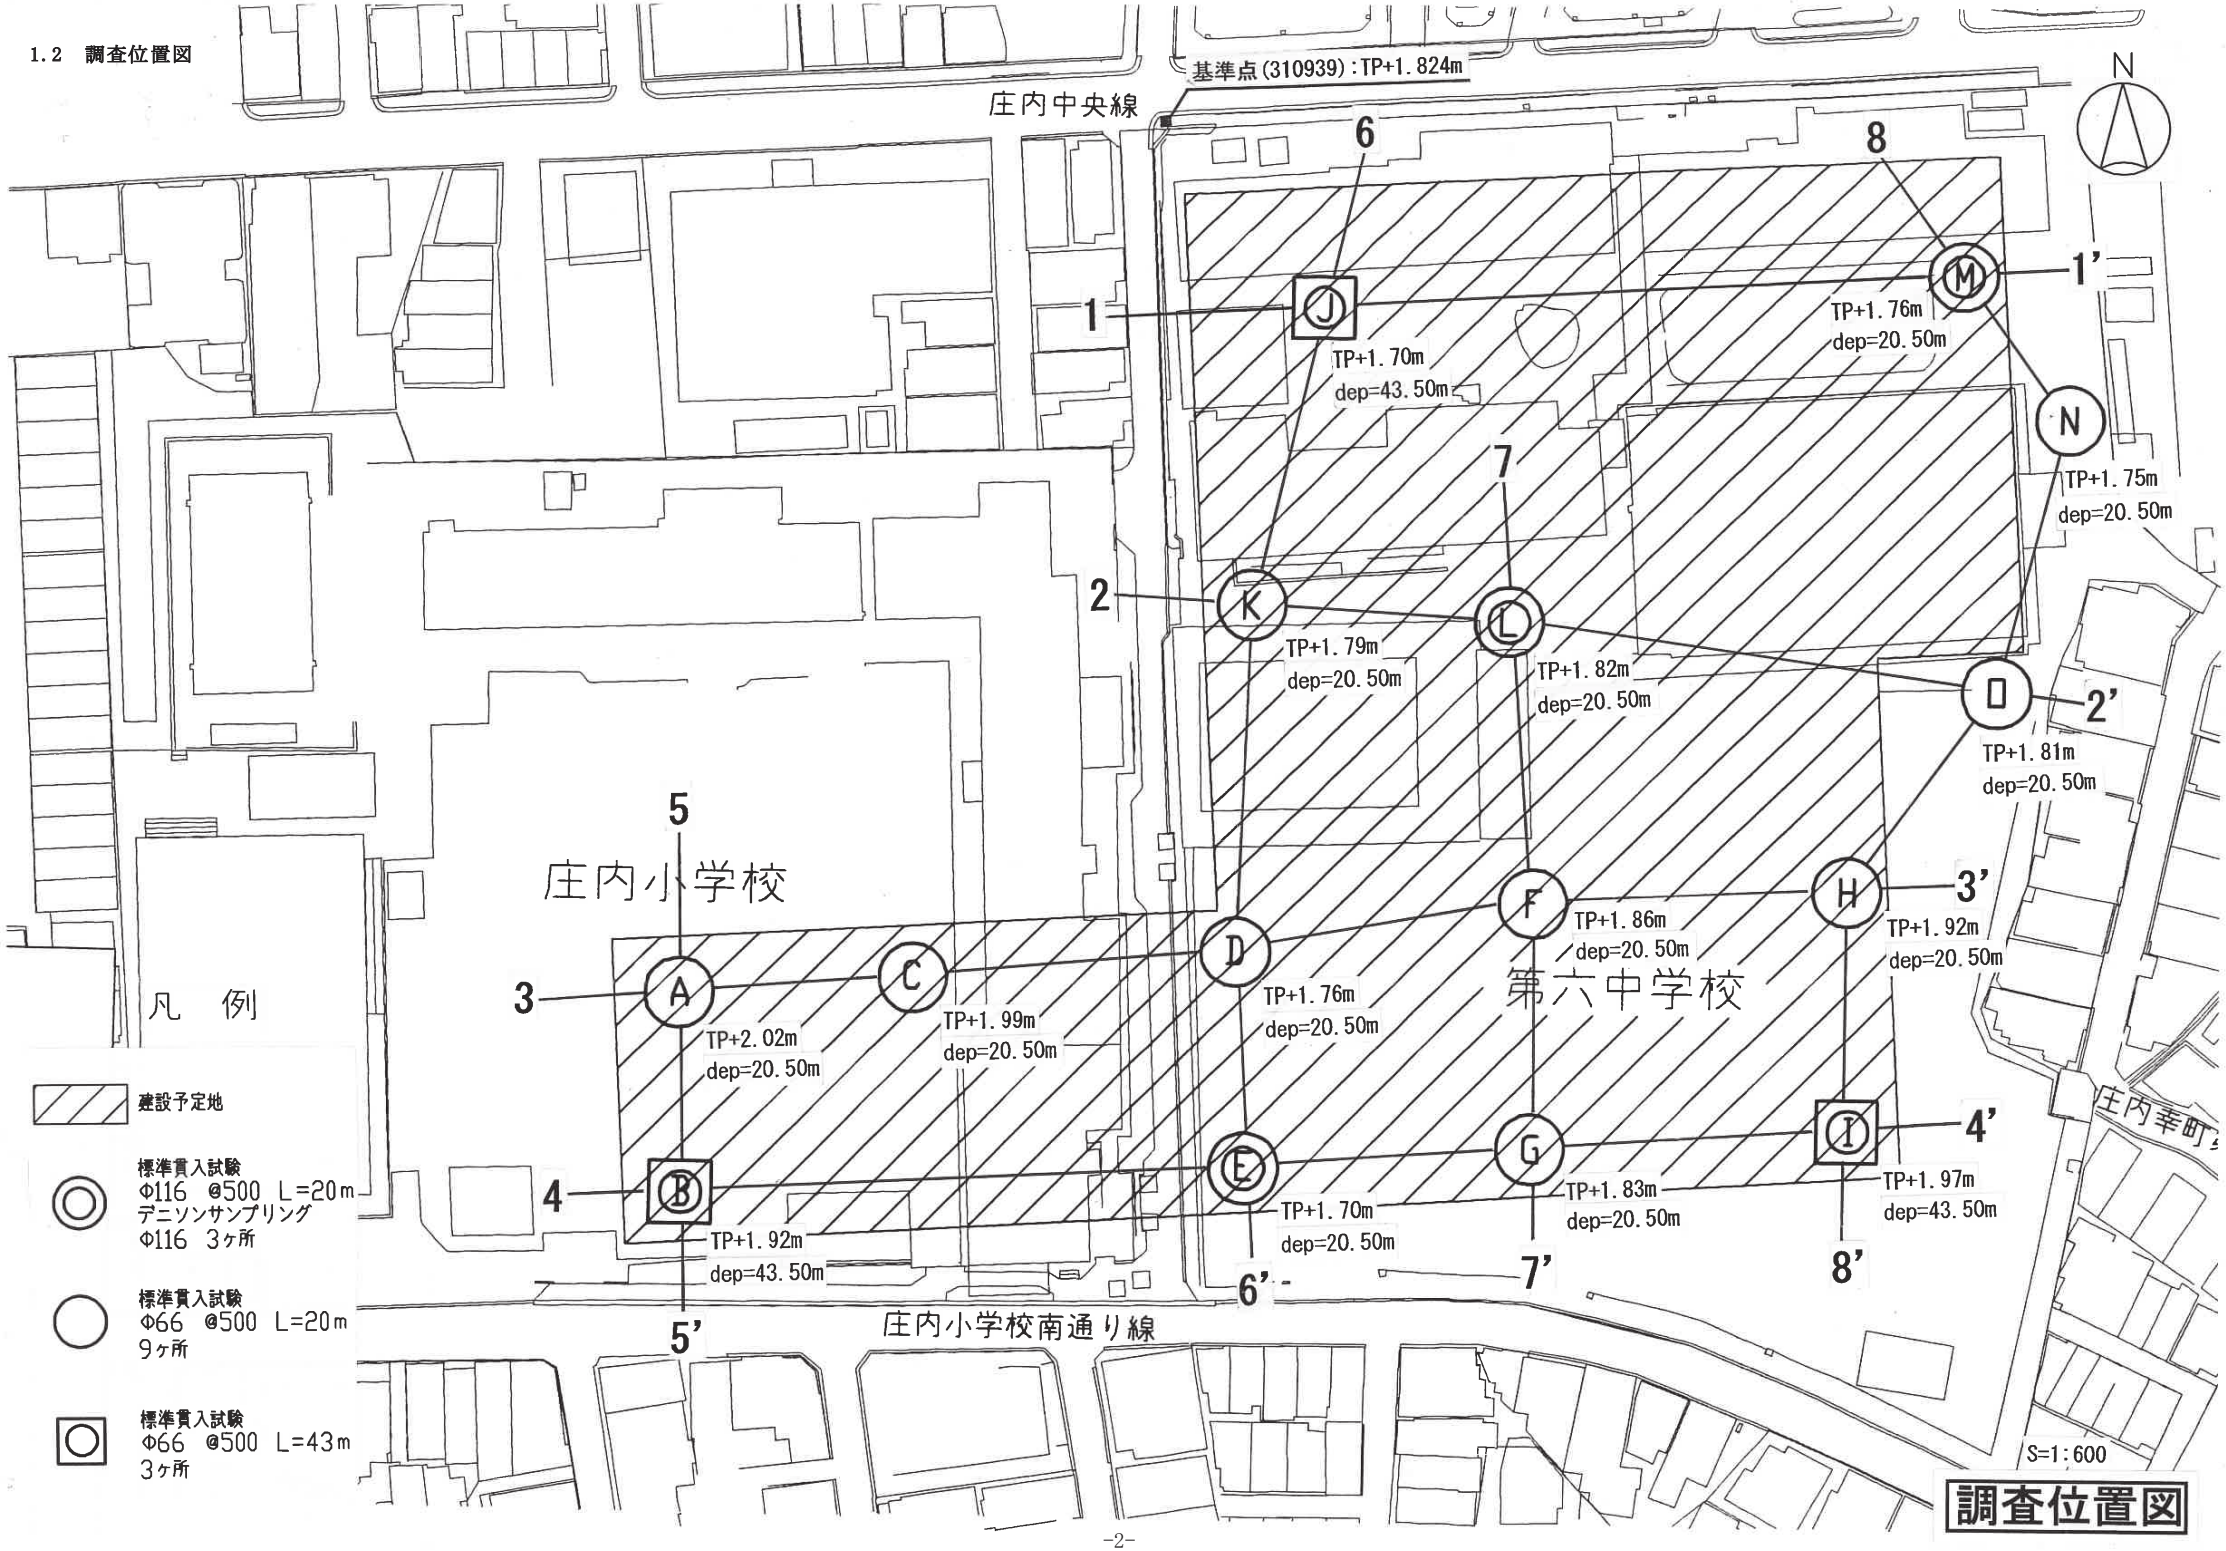
基準点(310939):TP+1.824m
庄内中央線
N
庄内小学校
第六中学校
庄内幸町
庄内小学校南通り線
1
1'
2
2'
3
3'
4
4'
5
5'
6
6'
7
7'
8
8'
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
TP+2.02m
dep=20.50m
TP+1.92m
dep=43.50m
TP+1.99m
dep=20.50m
TP+1.76m
dep=20.50m
TP+1.70m
dep=20.50m
TP+1.86m
dep=20.50m
TP+1.83m
dep=20.50m
TP+1.92m
dep=20.50m
TP+1.97m
dep=43.50m
TP+1.70m
dep=43.50m
TP+1.79m
dep=20.50m
TP+1.82m
dep=20.50m
TP+1.76m
dep=20.50m
TP+1.75m
dep=20.50m
TP+1.81m
dep=20.50m
凡　例
建設予定地
標準貫入試験
Φ116　@500　L=20m
デニソンサンプリング
Φ116　3ヶ所
標準貫入試験
Φ66　@500　L=20m
9ヶ所
標準貫入試験
Φ66　@500　L=43m
3ヶ所
S=1:600
調査位置図