

令和3年度 防火設備定期検査




大ホール 2F

- 凡例
- SD 防火扉 (感知器連動) (合計2枚・2箇所)
 - S 連動用煙感知器
 - 連動制御盤

大ホール 2階平面図

枚方市市民会館

令和3年度 防火設備定期検査

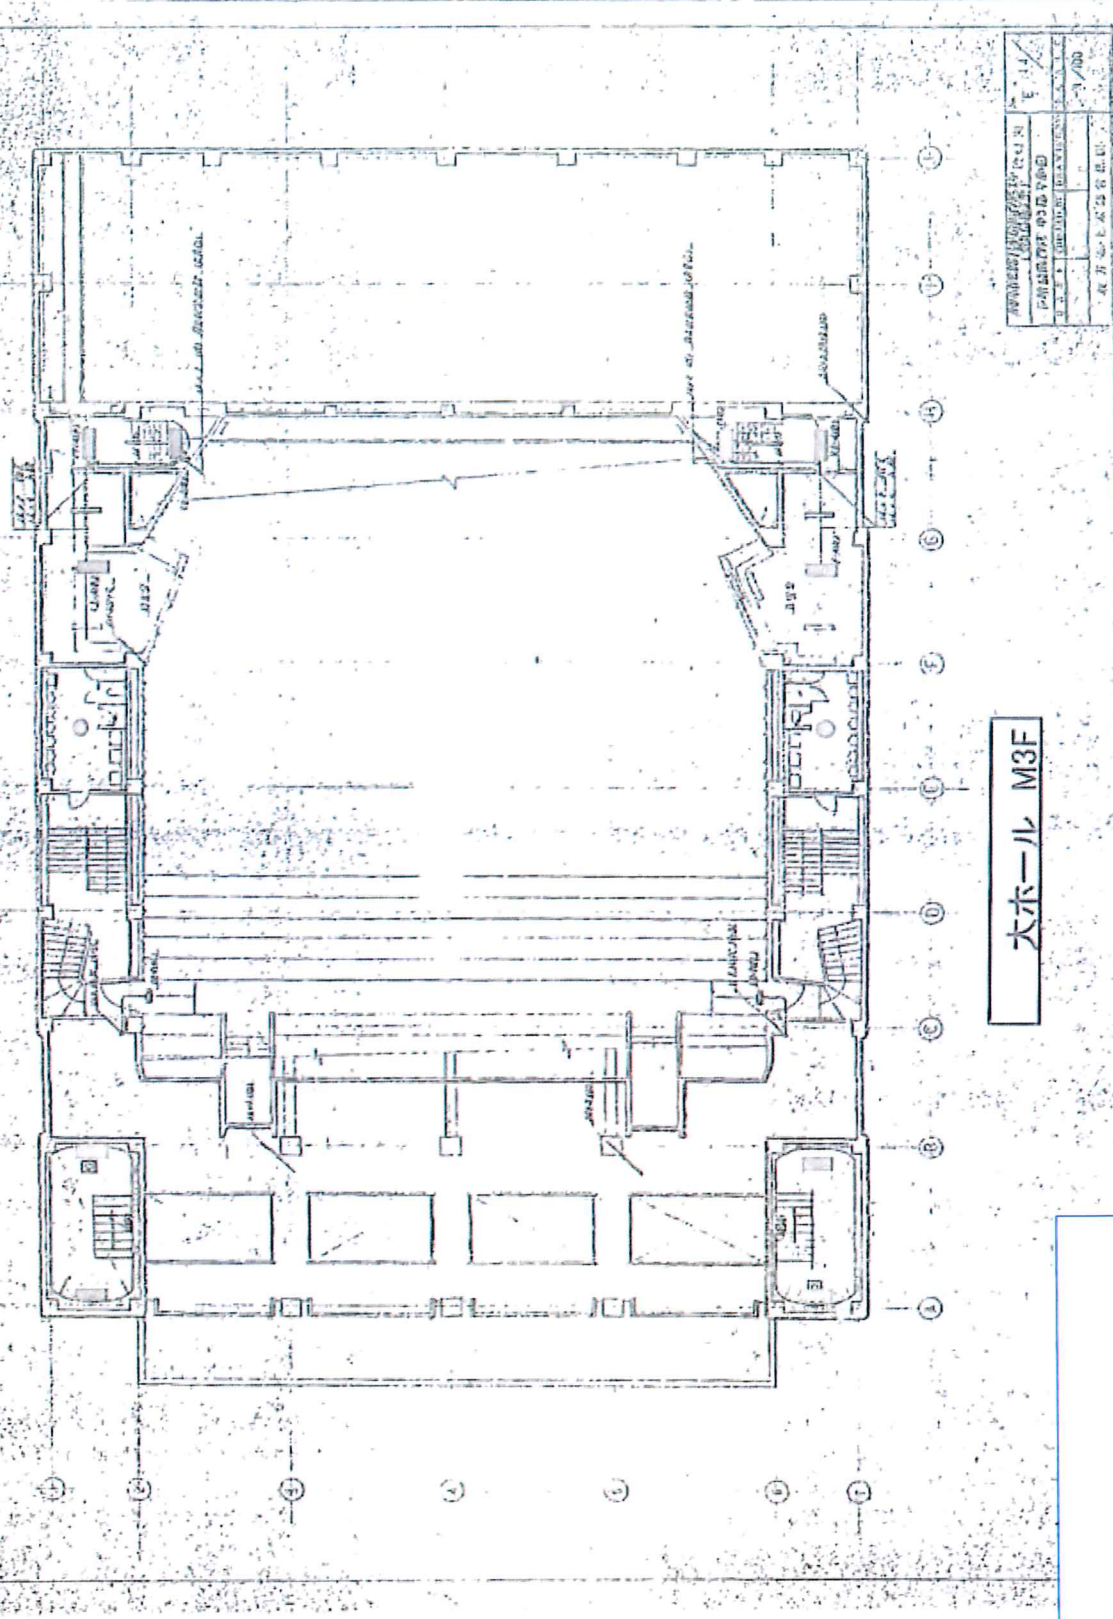

大ホール M3F


凡 例

-  防火扉 (感知器連動) 連動制御盤
-  連動制御盤
-  連動用煙感知器

枚方市市民会館

大ホール 中3階平面図

令和3年度 防火設備定期検査

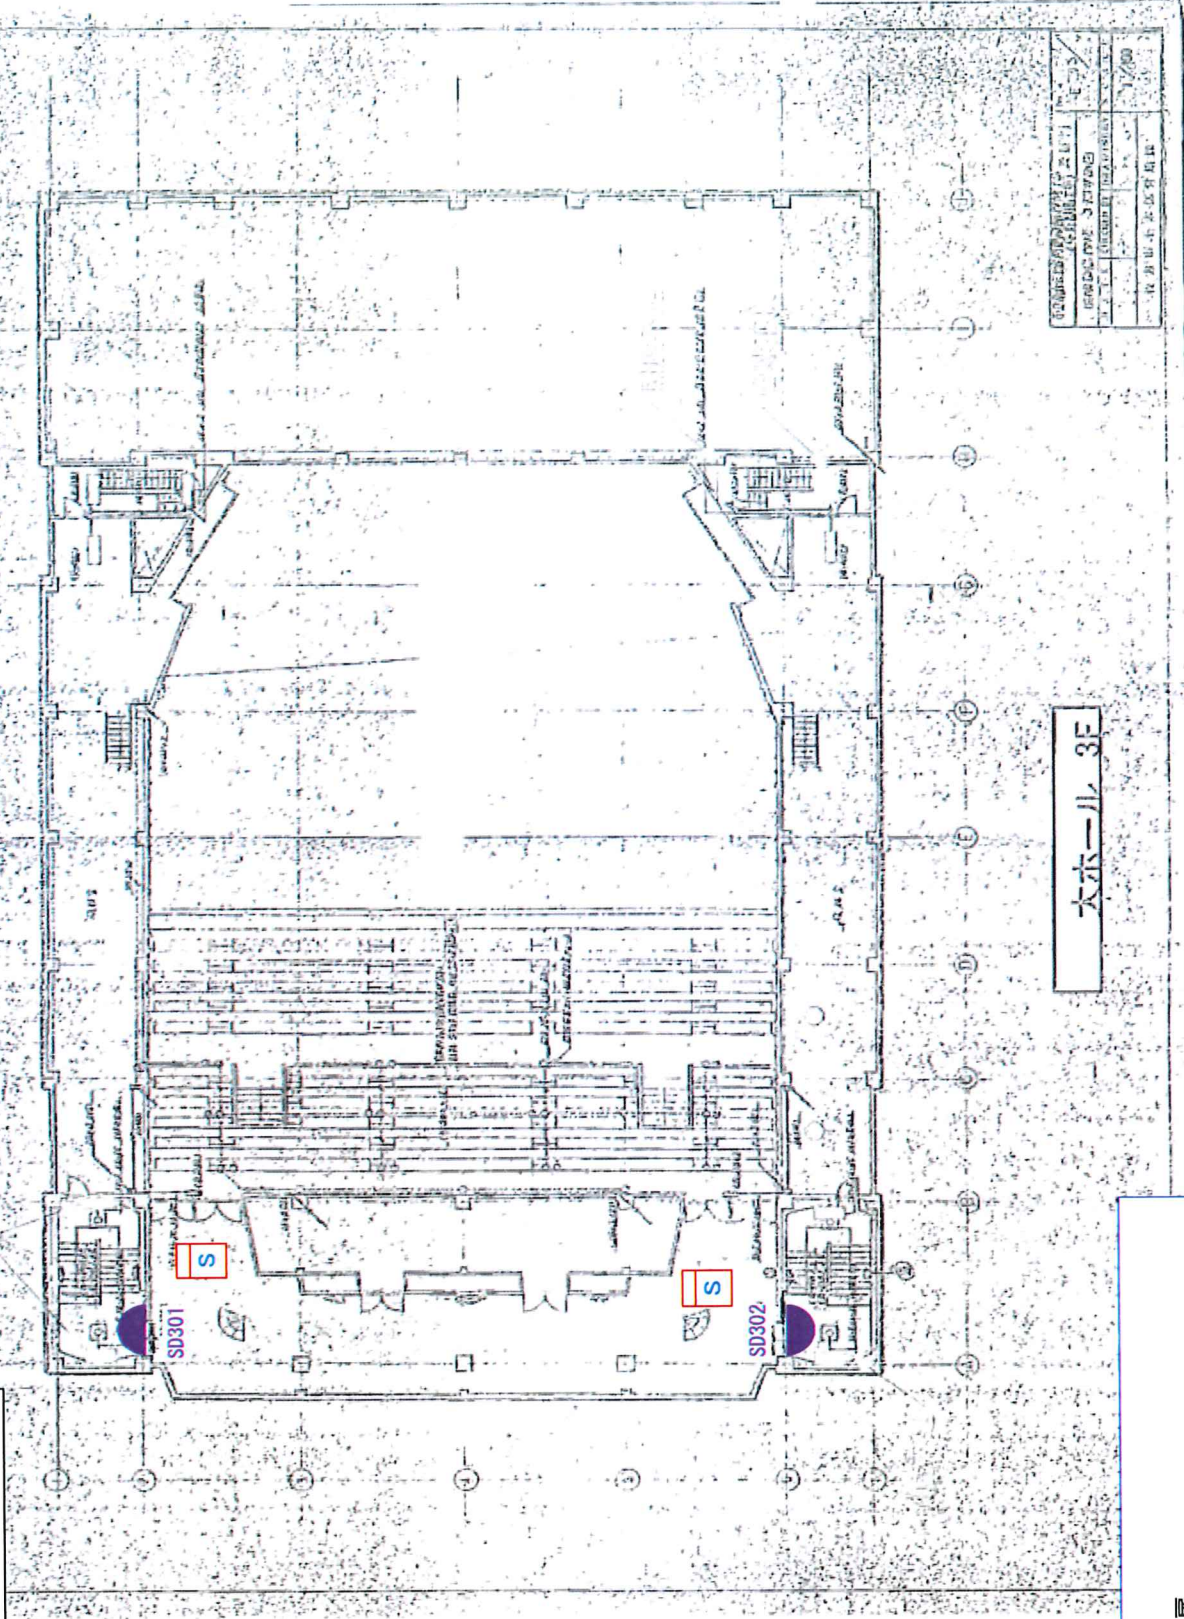


大ホール 3E

凡 例

-  防火扉
-  防火扉 (感知器連動)
(合計2枚・2箇所)
-  連動制御盤
-  連動用煙感知器

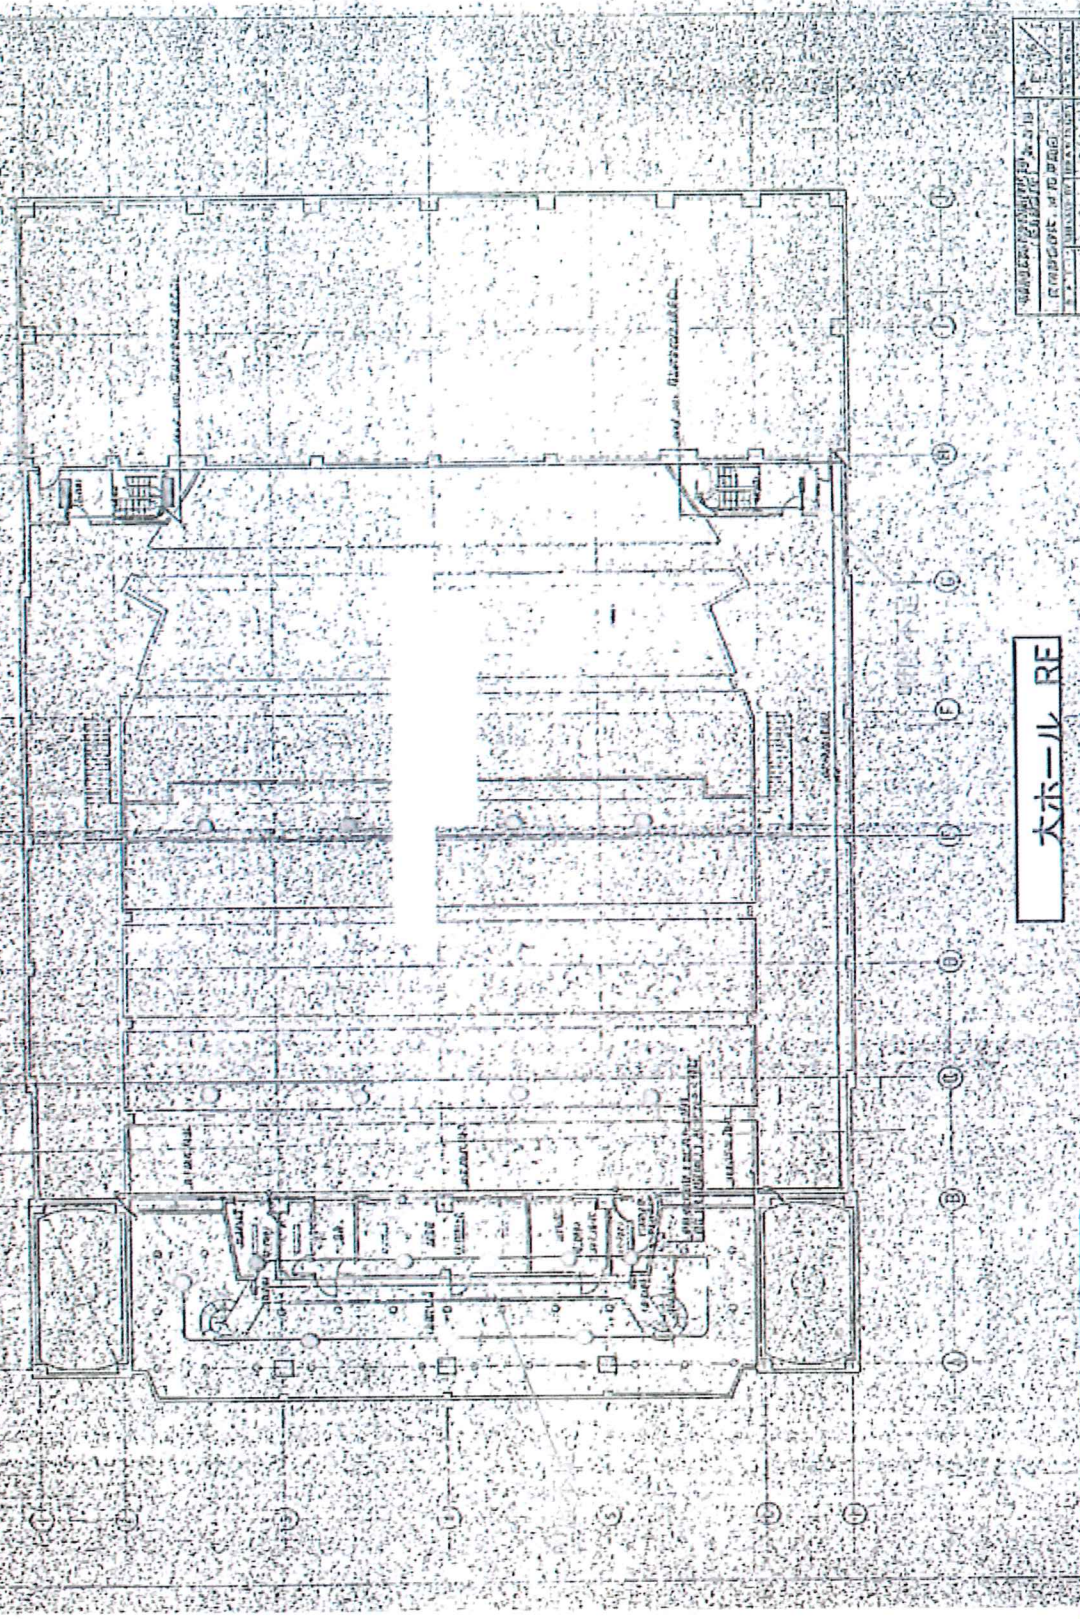


令和3年度 防火設備定期検査



検査年度	令和3年度	検査月	10月
検査場所	大ホール	検査員	佐藤 誠
検査内容	防火設備	検査結果	合格
検査員	佐藤 誠	検査長	佐藤 誠
検査員	佐藤 誠	検査員	佐藤 誠
検査員	佐藤 誠	検査員	佐藤 誠
検査員	佐藤 誠	検査員	佐藤 誠
検査員	佐藤 誠	検査員	佐藤 誠
検査員	佐藤 誠	検査員	佐藤 誠
検査員	佐藤 誠	検査員	佐藤 誠
検査員	佐藤 誠	検査員	佐藤 誠

大ホール RE


凡例

-  防火扉 (感知器連動)
-  連動制御盤
-  連動用煙感知器

大ホール 4階平面図

枚方市市民会館

令和3年度 防火設備定期検査

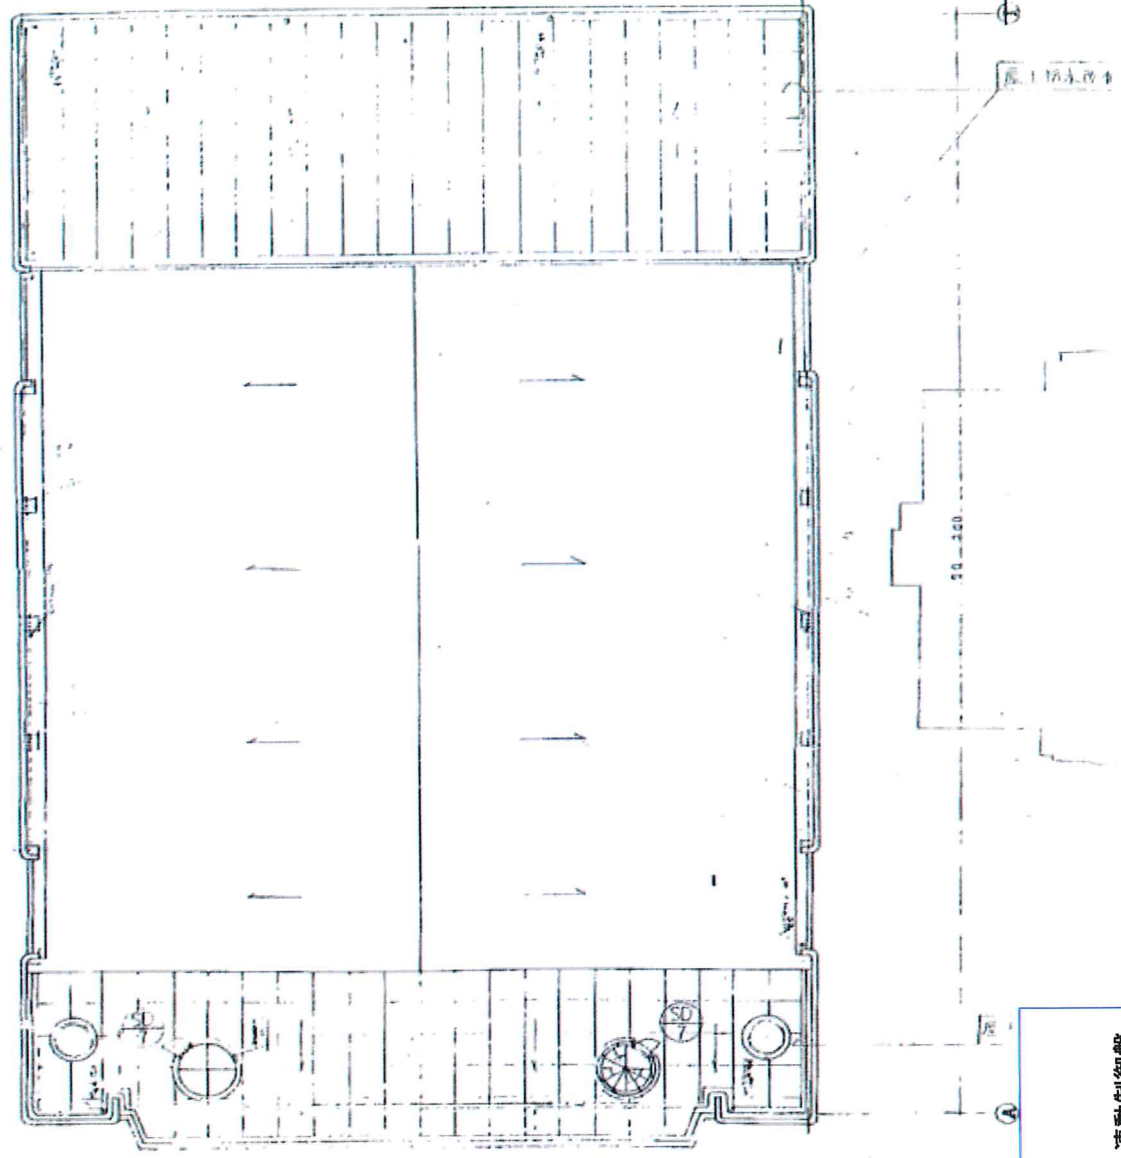

凡例

- SD 防火扉 (感知器連動)
- 連動制御盤
- S 連動用煙感知器

枚方市市民会館

大ホール 屋根伏図