


添付図 4

VU 新設雨水管 (VU管)

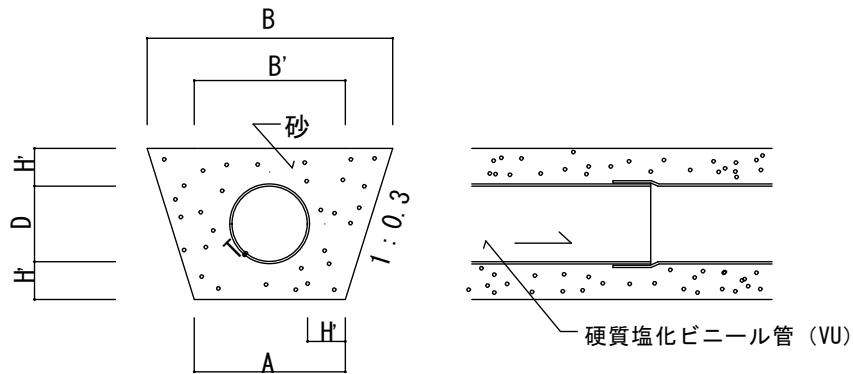

D	A	B	B'	D	T	H'
100	314	502	314	114	3.1	100
125	340	544	340	140	4.1	100
150	365	584	365	165	5.1	100
200	416	665	416	216	6.5	100
250	467	747	467	267	7.8	100
300	518	828	518	318	9.2	100
350	570	912		370	10.5	100
400	620	992		420	11.8	100
450	670	1,072		470	13.2	100
500	720	1,152		520	14.6	100

特記仕様 硬質塩化ビニール管 (VU) JIS K6741 (硬質塩化ビニール管) とする。

管の接合は接着剤接合とする。

接着剤は硬質塩化ビニール管専用のものを使用すること。

呼び径300以下かつ掘削深さ1m以下の場合には直堀とする。 注)原則 掘削深さ1.5m未満

使用区分 B : 呼び径350以上又は掘削深さ1mを越える場合。

B' : 呼び径300以下又は掘削深さ1m以下の場合。

設計条件 許容曲げ応力度 18 N/mm^2 、許容たわみ率5% (下水道用硬質塩化ビニール管道路埋設指針)

活荷重 T-20のとき土被は20cm以上。但し350以上は30cm以上必要